


件名 古崎配水場残留塩素計取替業務

残留塩素計配管図 フリー

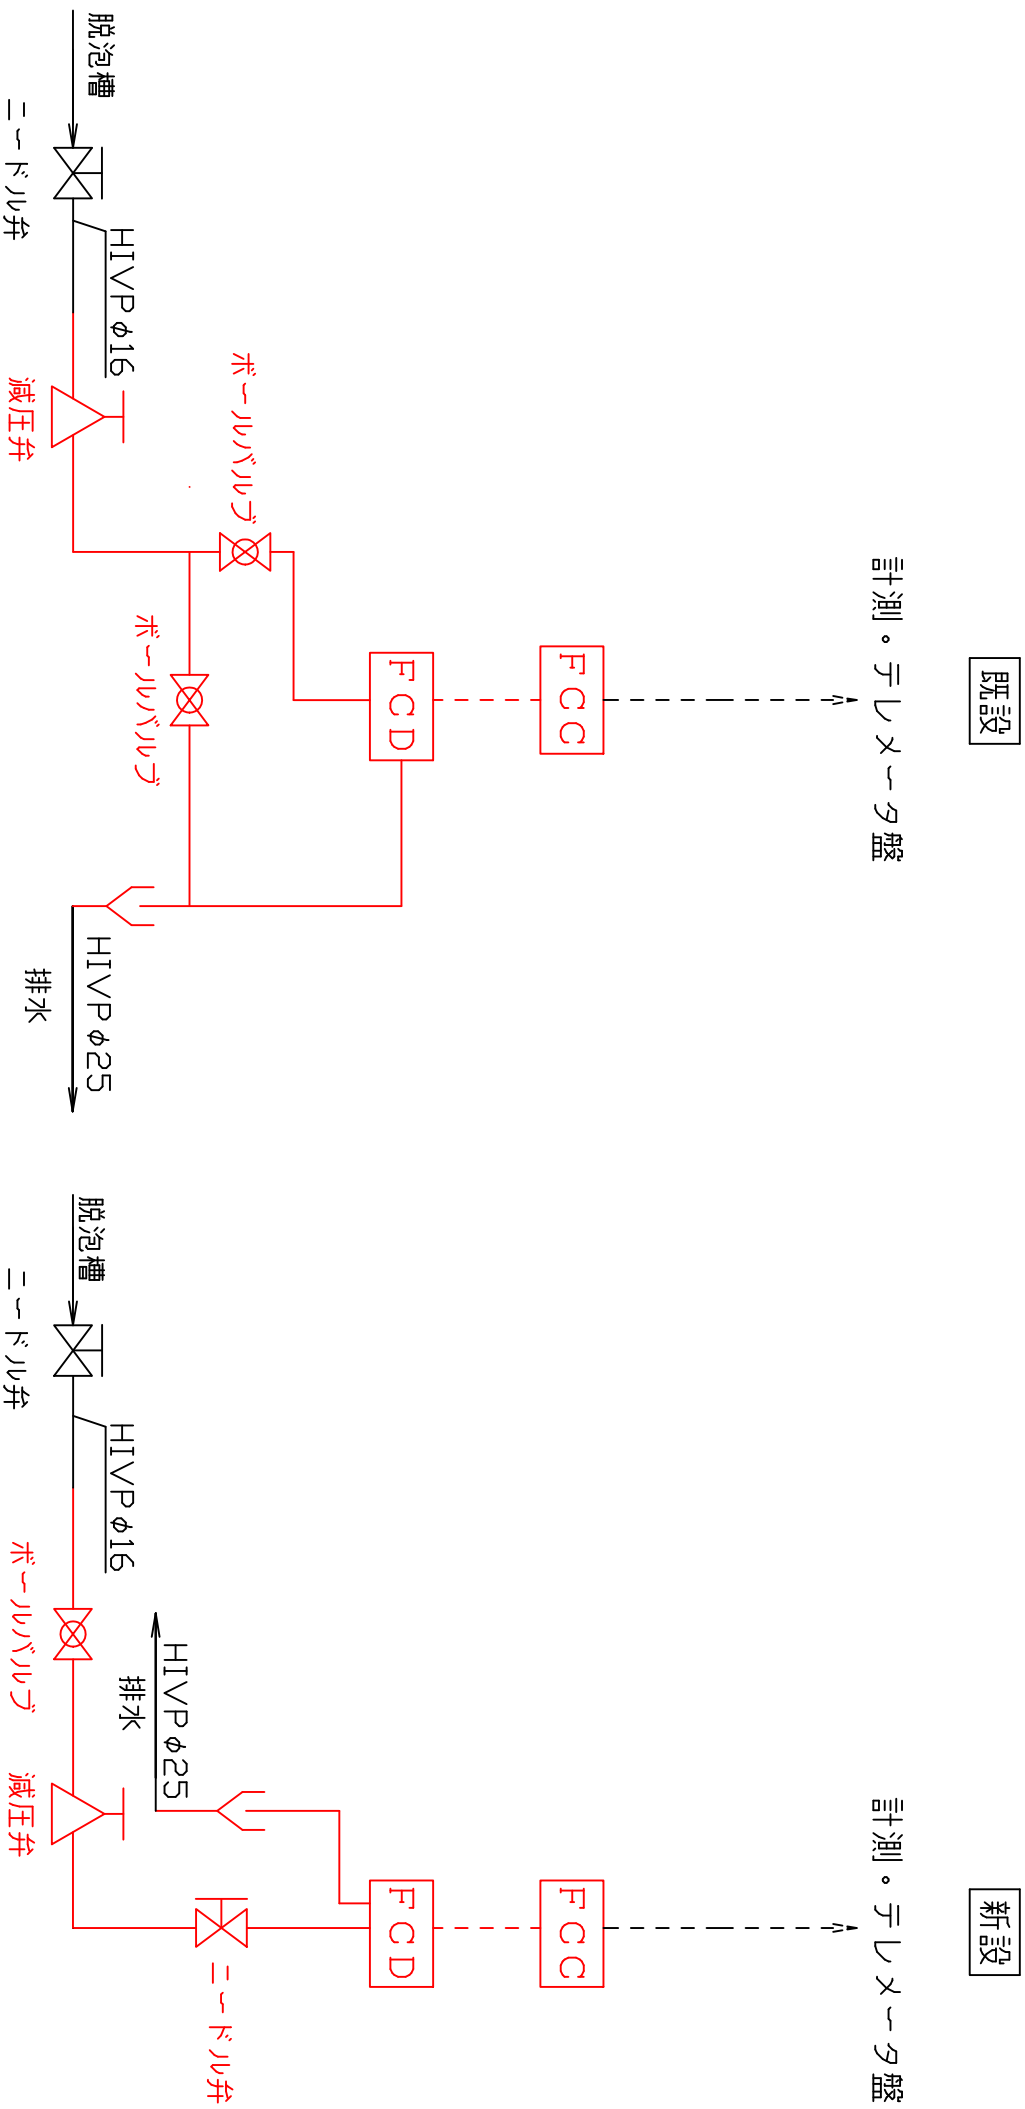

FCC：無試薬遊離塩素計変換器  
 FCD：無試薬遊離塩素計検出器  
 朱書きは今回更新部分とする。