


別記1 (第8条関係) 補強コンクリートブロック造の塀の点検表

| | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
|---|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | | 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 2. 2m以下 | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上 | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| | | 高さ2m以下の塀で10cm以上 | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 3 | 控壁 (高さが1.2mを超える場合) | 3. 4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 4 | 基礎 | 鉄筋コンクリート造の基礎がある | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| | | 丈は35cm以上で、根入れ深さが30cm以上 (高さが1.2mを超える場合に限る) | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、ひび割れがない | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 6 | 鉄筋 | 壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| | | 縦筋は、壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| | 評価 | 6項目のうち、1つでも不適合があれば、倒壊の危険性あり | | |

※わからない場合は不適合とする

※鉄筋が入っていないことが明らかな場合は、別記2「組積造の塀の点検表」を使用すること

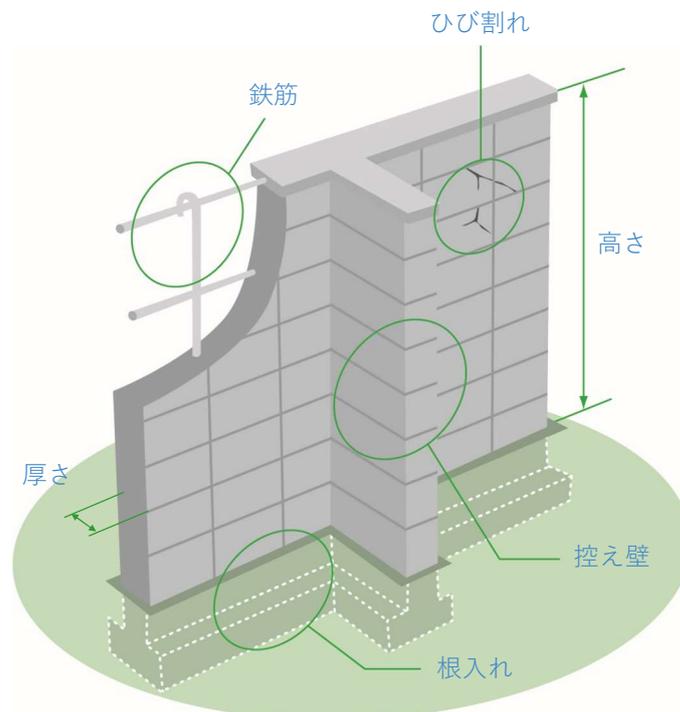

別記2（第8条関係） 組積造の塀の点検表

| | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
|---|---------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | | 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 1. 2m以下 | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 3 | 控壁 | 4m以内ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している 又は 壁の厚さが必要寸法（上記2の寸法）の1.5倍以上ある | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| 5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、ひび割れがない | <input type="checkbox"/> はい | <input type="checkbox"/> いいえ |
| | 評価 | 5項目のうち、1つでも不適合があれば、倒壊の危険性あり | | |

※わからない場合は不適合とする

