
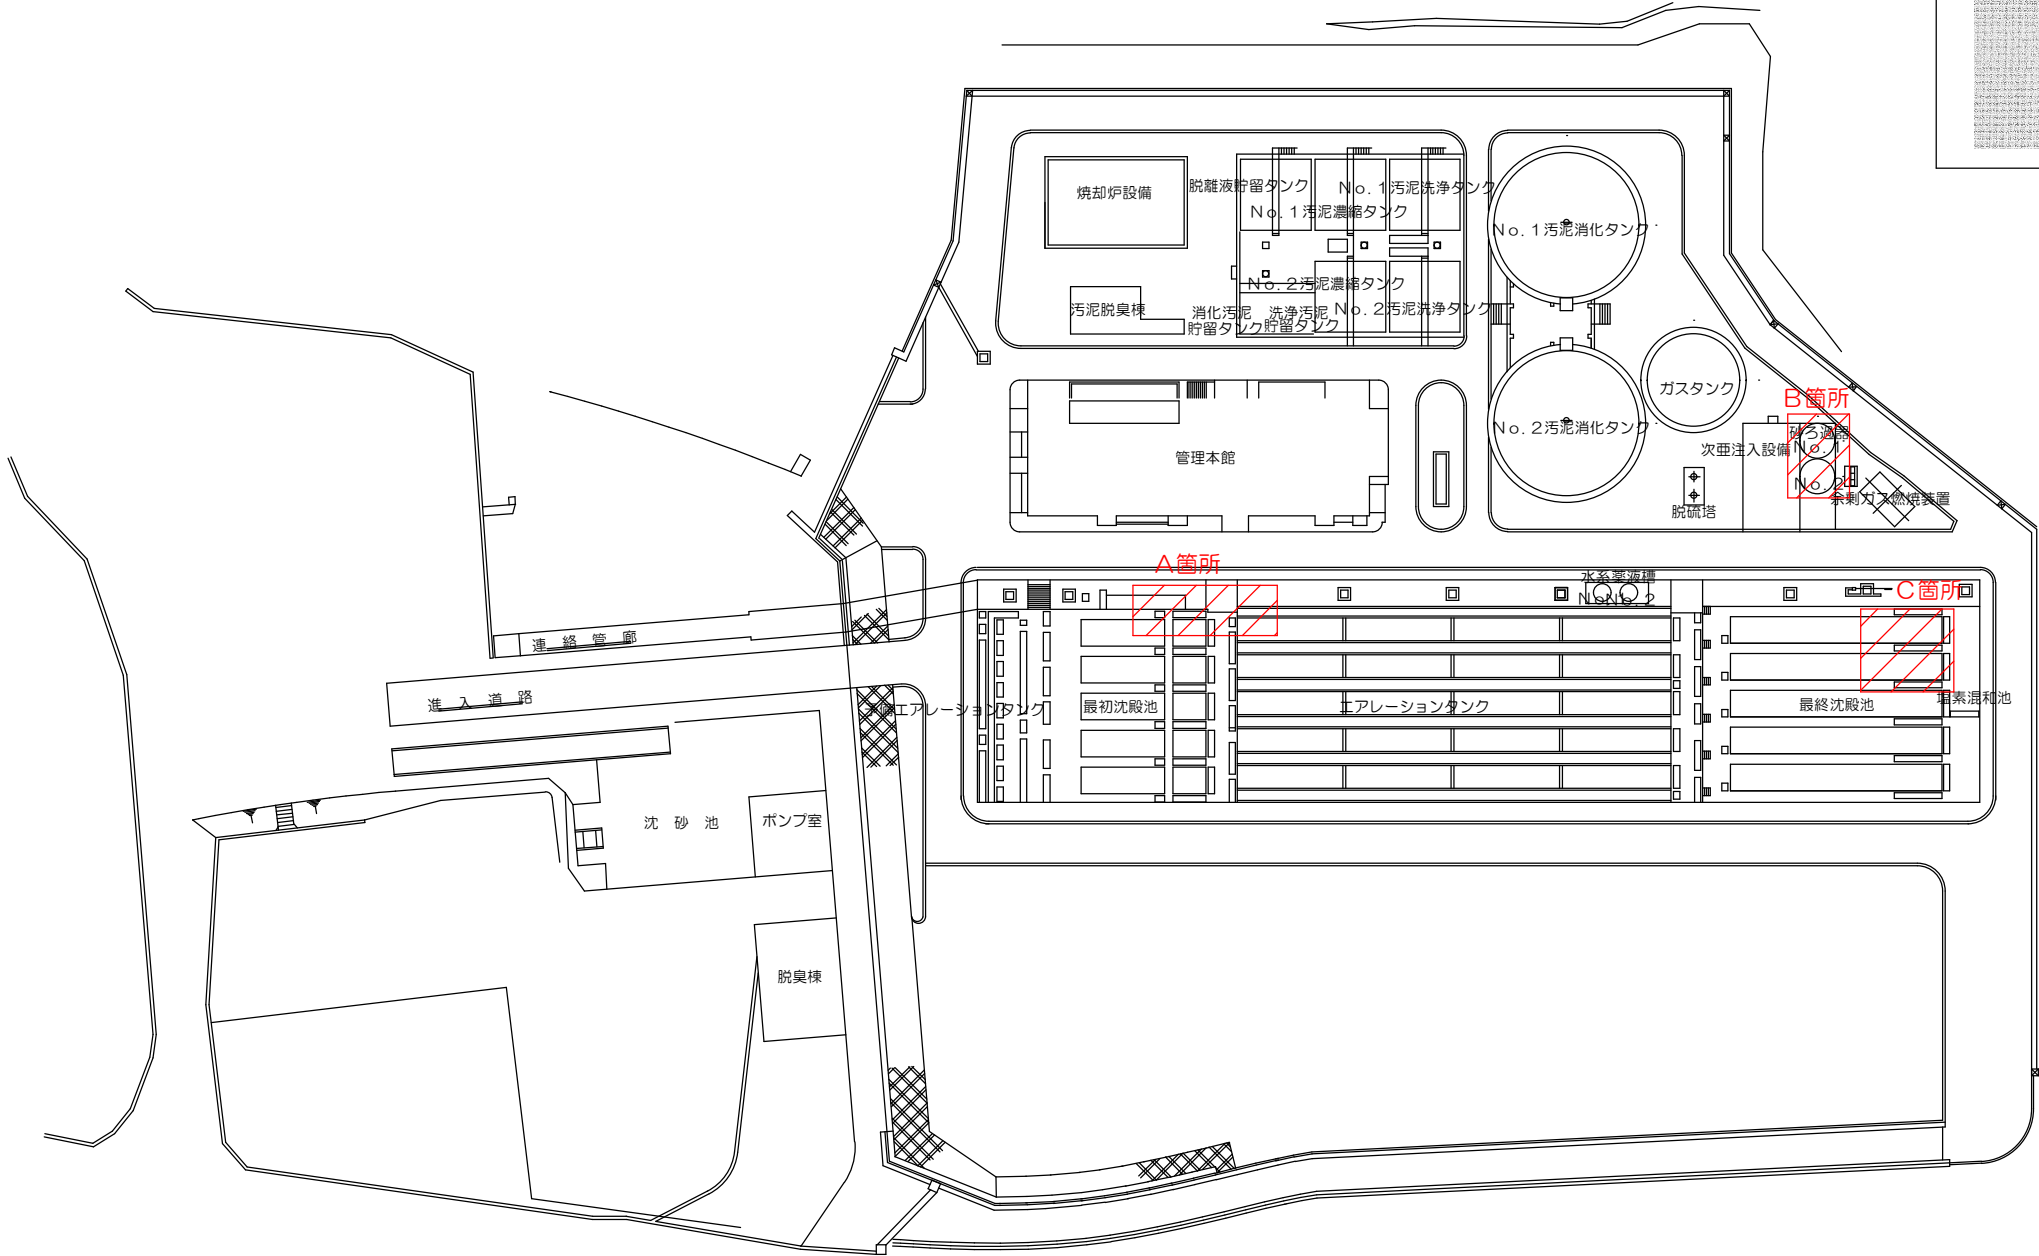


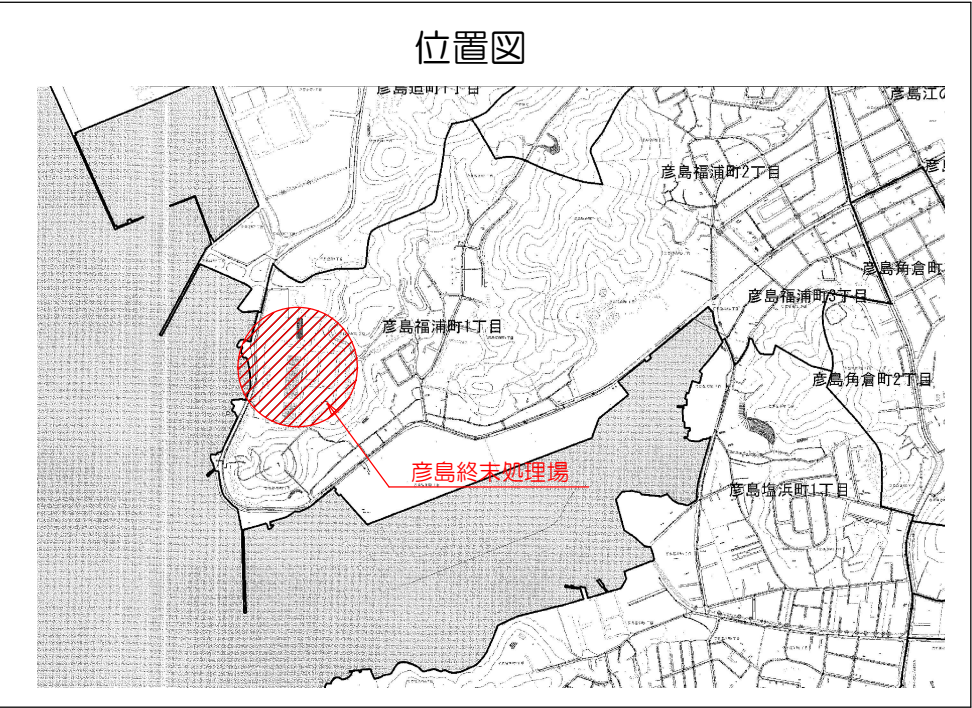


彦島終末処理場平面図

修繕場所を示す

設計図

(全7枚のうち1枚目)

件名	彦島終末処理場初沈汚泥引抜配管ほか修繕				
図名	位置図 彦島終末処理場平面図				
課長	課長補佐	係長	係	縮尺	
				作図年月日	
下関市上下水道局			図番		

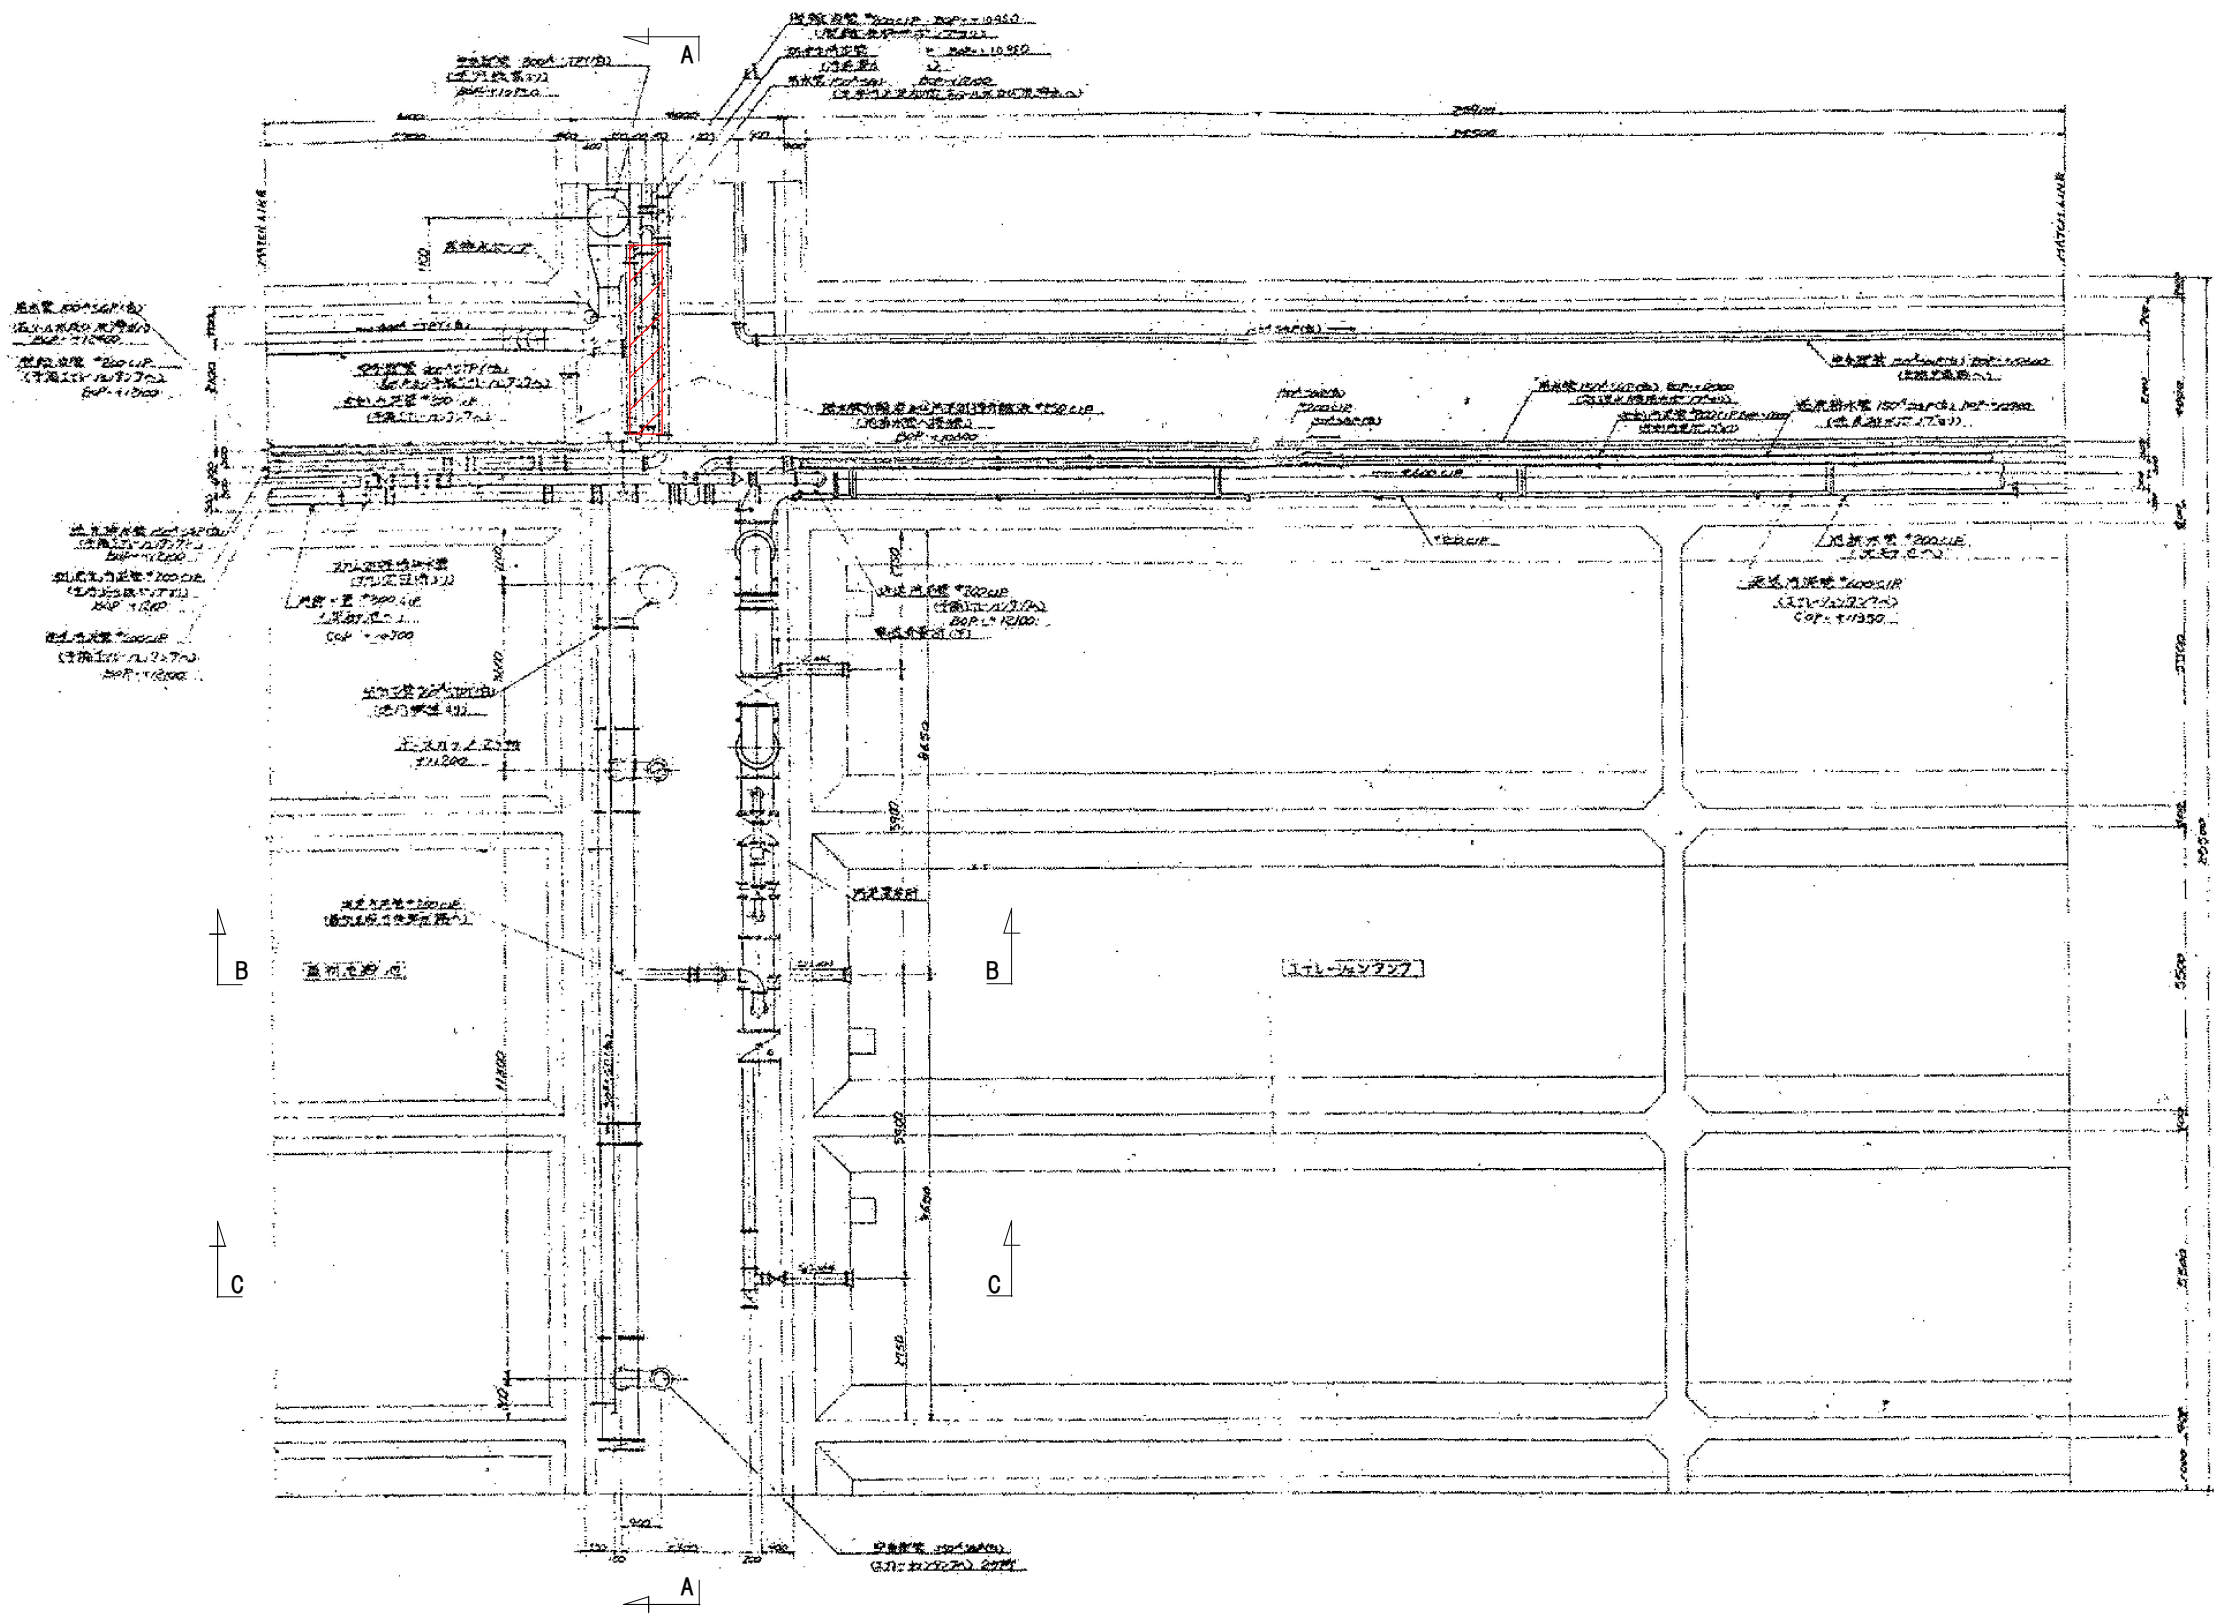

- ※配管等使用材料（参考）
- ・ K型ダクトイル鋳鉄管 $\phi 200 \times 5000$ 1 本
 - ・ K形 ゴム輪 200 1 個
 - ・ A形 ゴム輪 200 1 個
 - ・ K形 Tボルトナット M20×90 12 本
 - ・ CRゴムパッキン全面 200A 上水 2 枚
 - ・ ボルト・ナット SUS M16×75 16 本
 - ・ 文字シール製作貼付
 - ・ 危険防止シール貼付
 - ・ 雑材消耗品
- 1 式


修繕箇所を示す

※設計図の数値は参考値とし、現地にて計測し施工すること


設計図

(全7枚のうち2枚目)


件名	彦島終末処理場初沈汚泥引抜配管ほか修繕				
図名	地下管廊平面図 (A箇所)				
課長	課長補佐	係長	係	縮尺	
				作図年月日	
下関市上下水道局			図番		

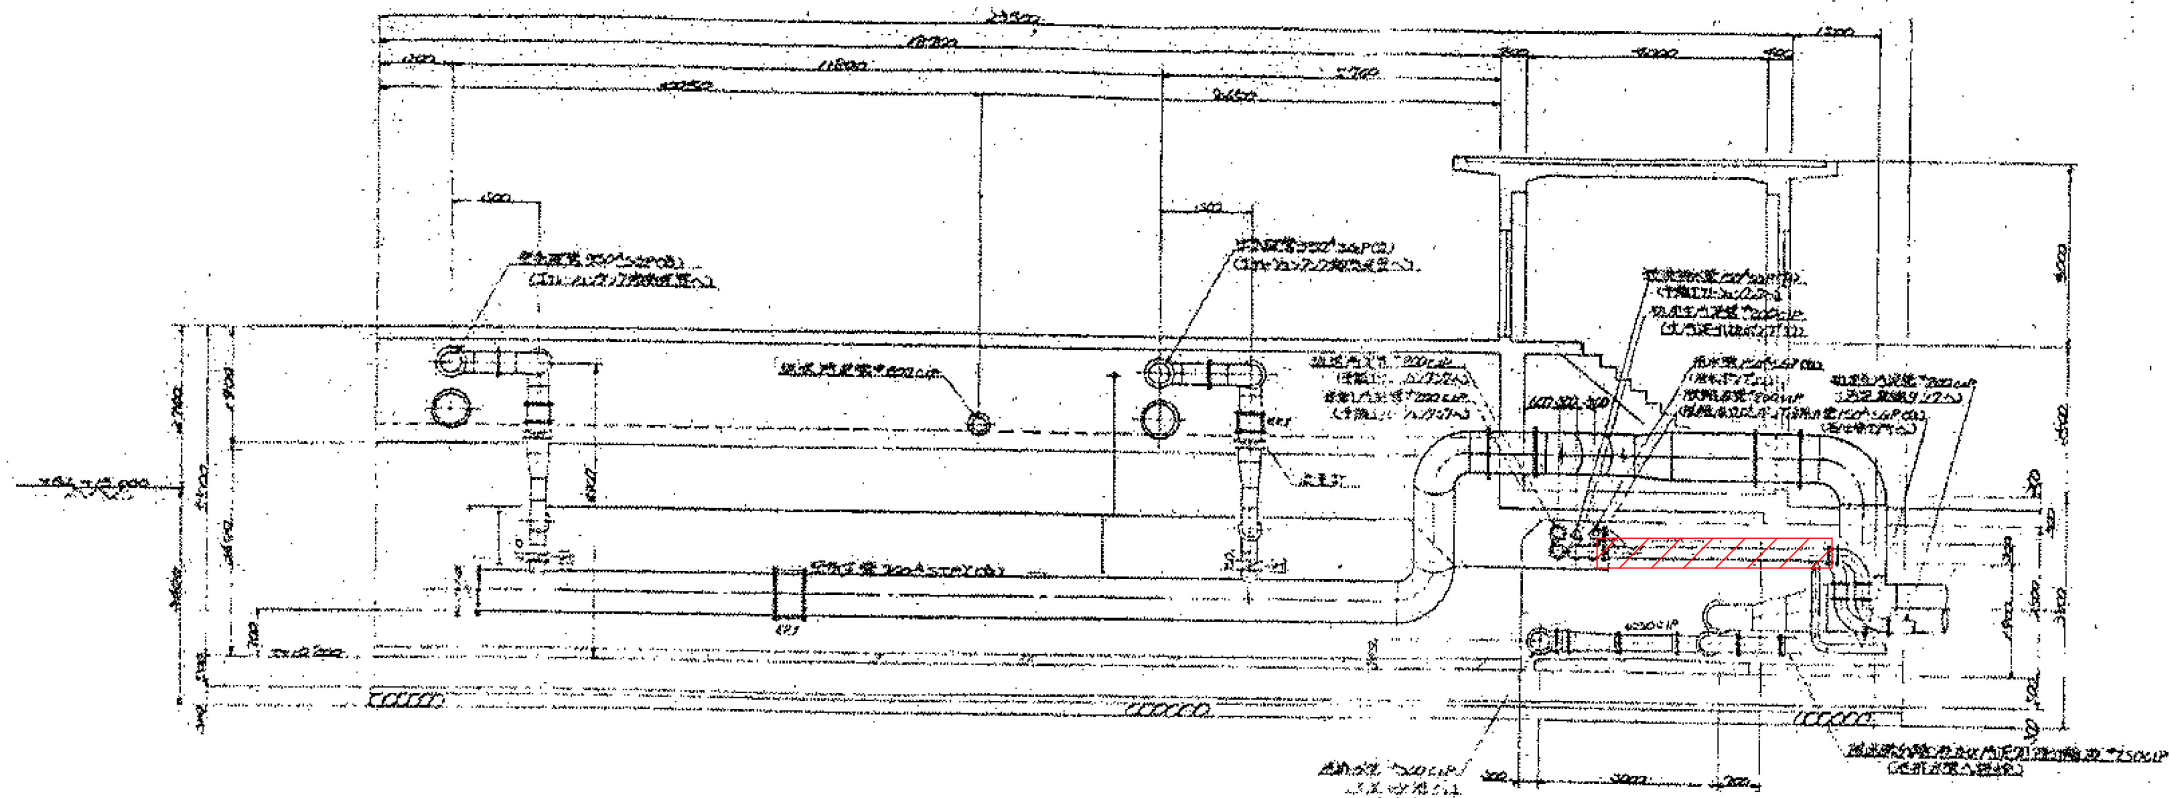

A-A断面図

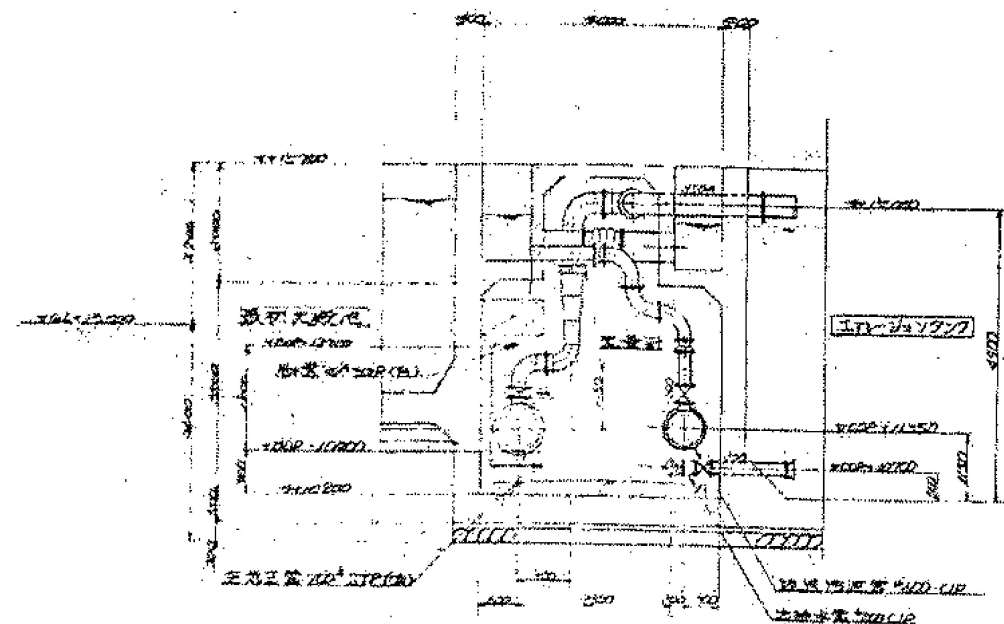

C-C断面図

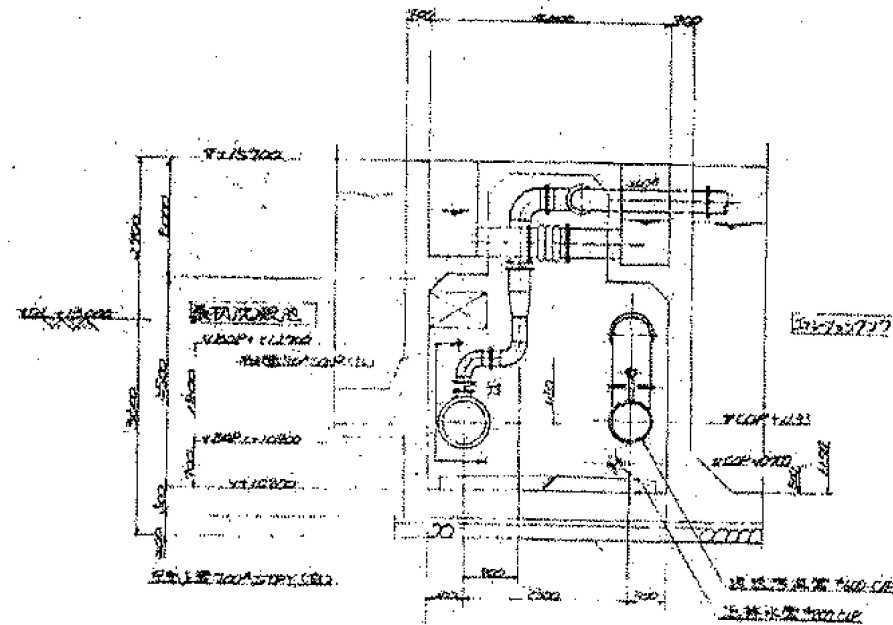

B-B断面図





修繕箇所を示す

※設計図の数値は参考とし、現地にて計測し施工すること

設計図

(全7枚のうち3枚目)

件名	彦島終末処理場初沈汚泥引抜配管ほか修繕			
図名	A-A断面図 B-B断面図 C-C断面図			
課長	課長補佐	係長	係	縮尺
				作図年月日
下関市上下水道局			図番	

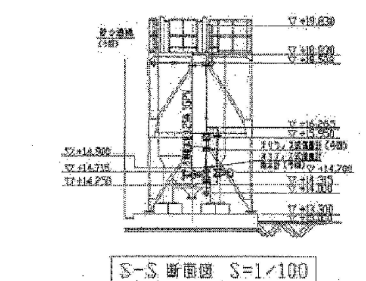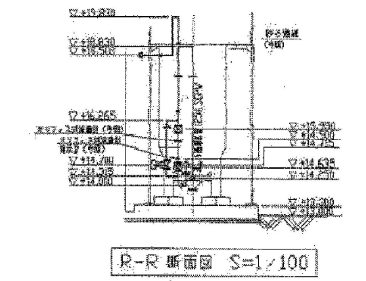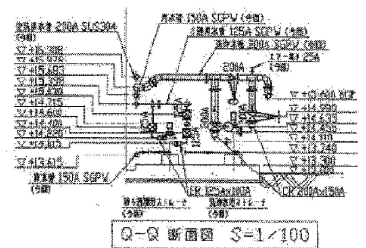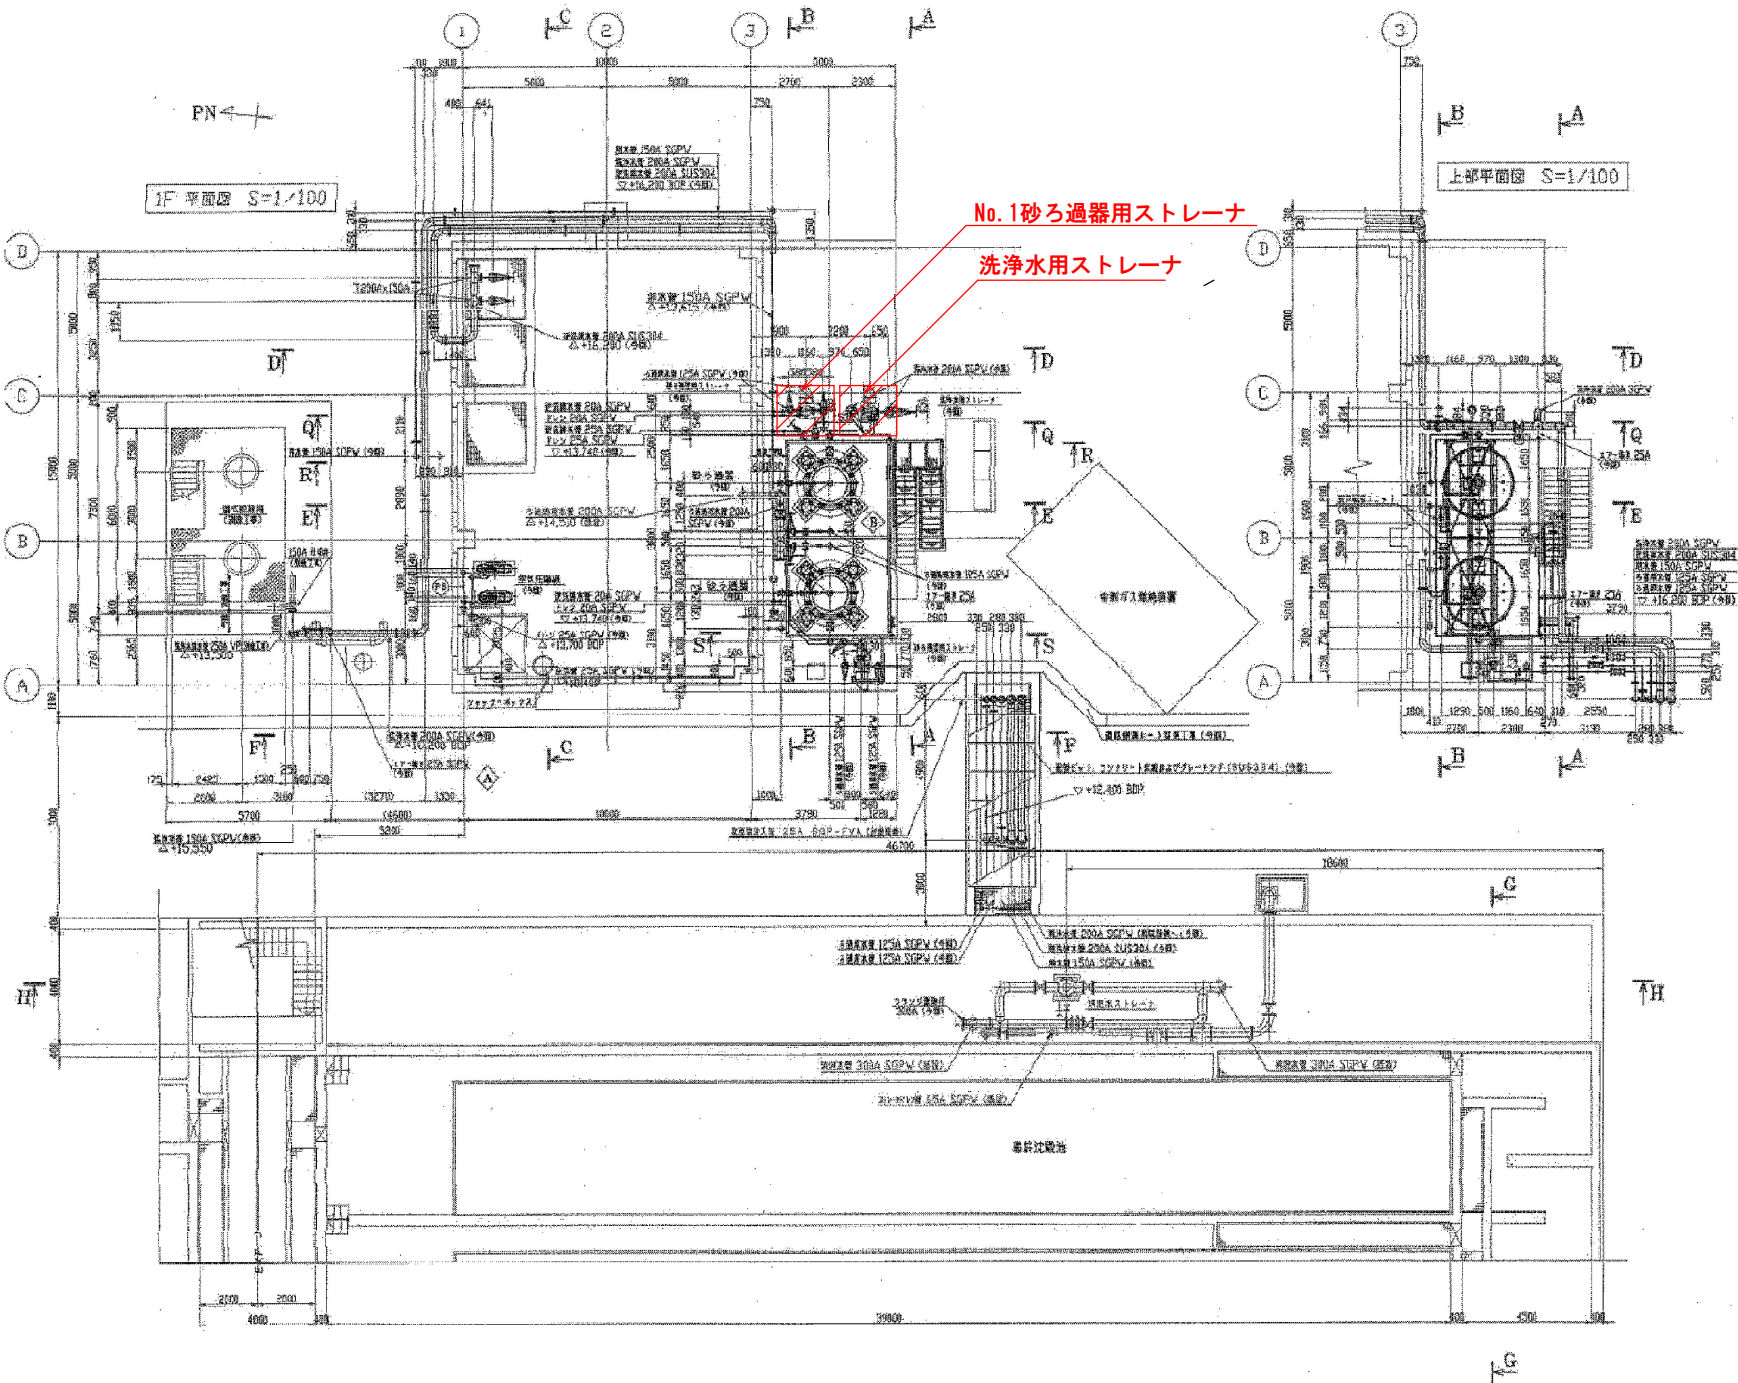


修繕場所を示す

※設計図の数値は参考値とし、現地にて計測し施工すること

設計図

(全7枚のうち4枚目)

件名	彦島終末処理場初沈汚泥引抜配管ほか修繕				
図名	機器配置・配管図1 (B箇所)				
課長	課長補佐	係長	係	縮尺	
				作図年月日	
下関市上下水道局			図番		

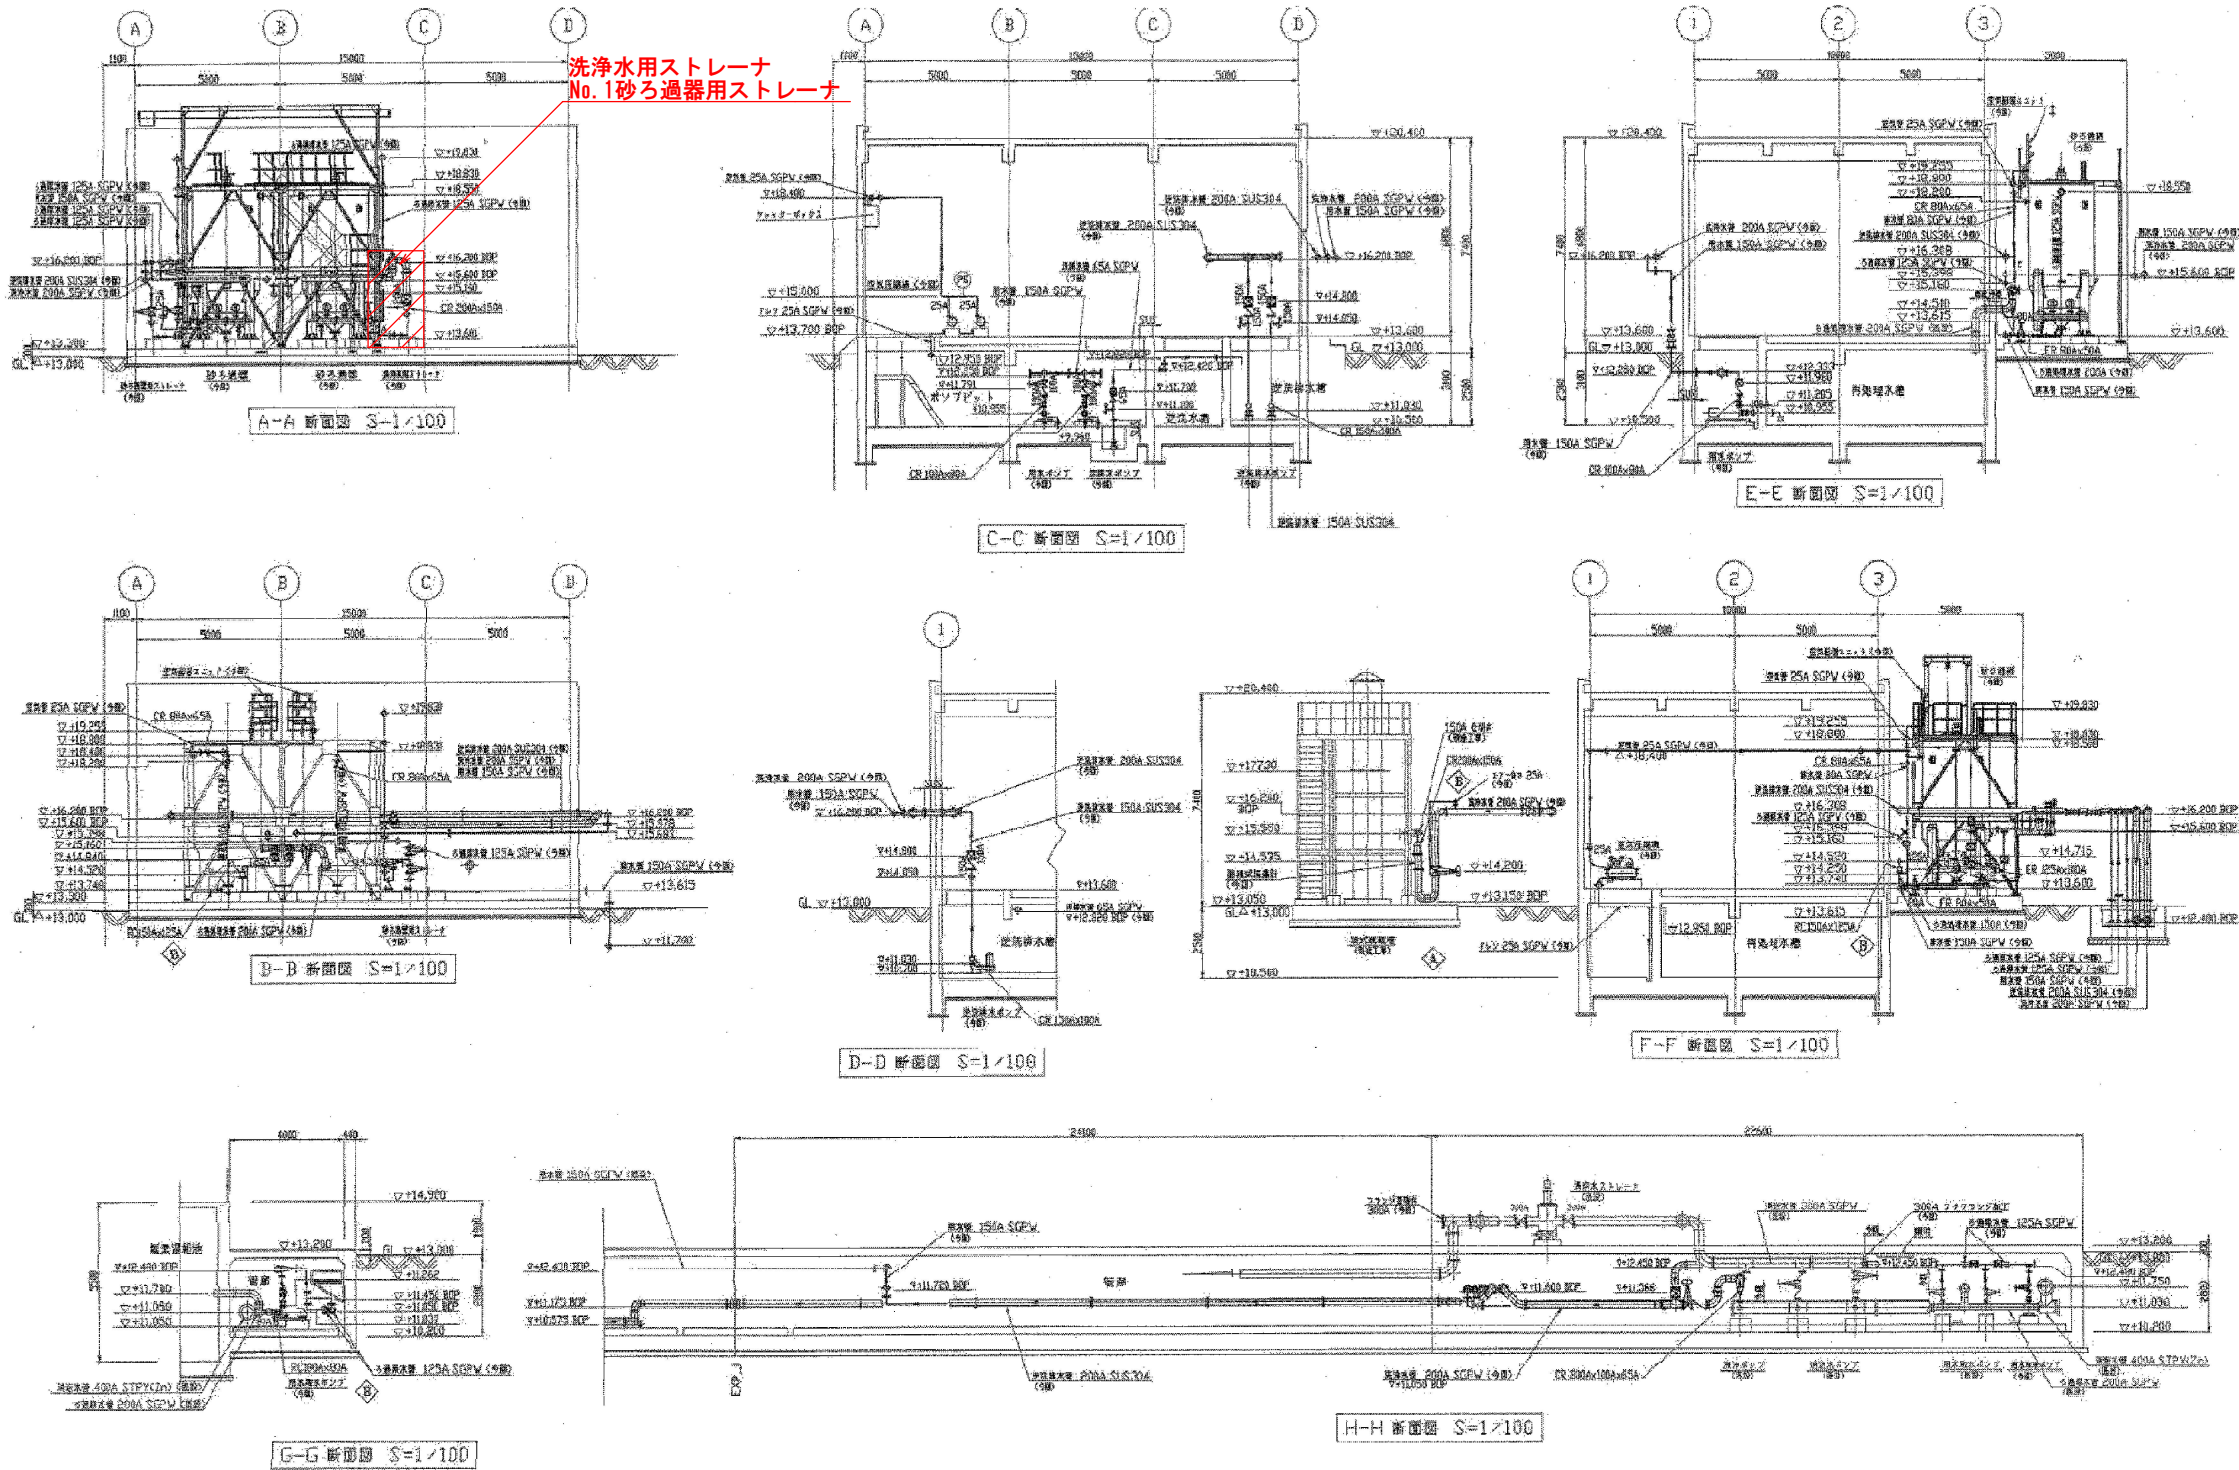


修繕場所を示す

※設計図の数値は参考とし、現地にて計測し施工すること


設計図

(全7枚のうち5枚目)

件名	彦島終末処理場初沈汚泥引抜配管ほか修繕			
図名	機器配置・配管図2 (B箇所)			
課長	課長補佐	係長	係	縮尺
				作図年月日
下関市上下水道局			図番	

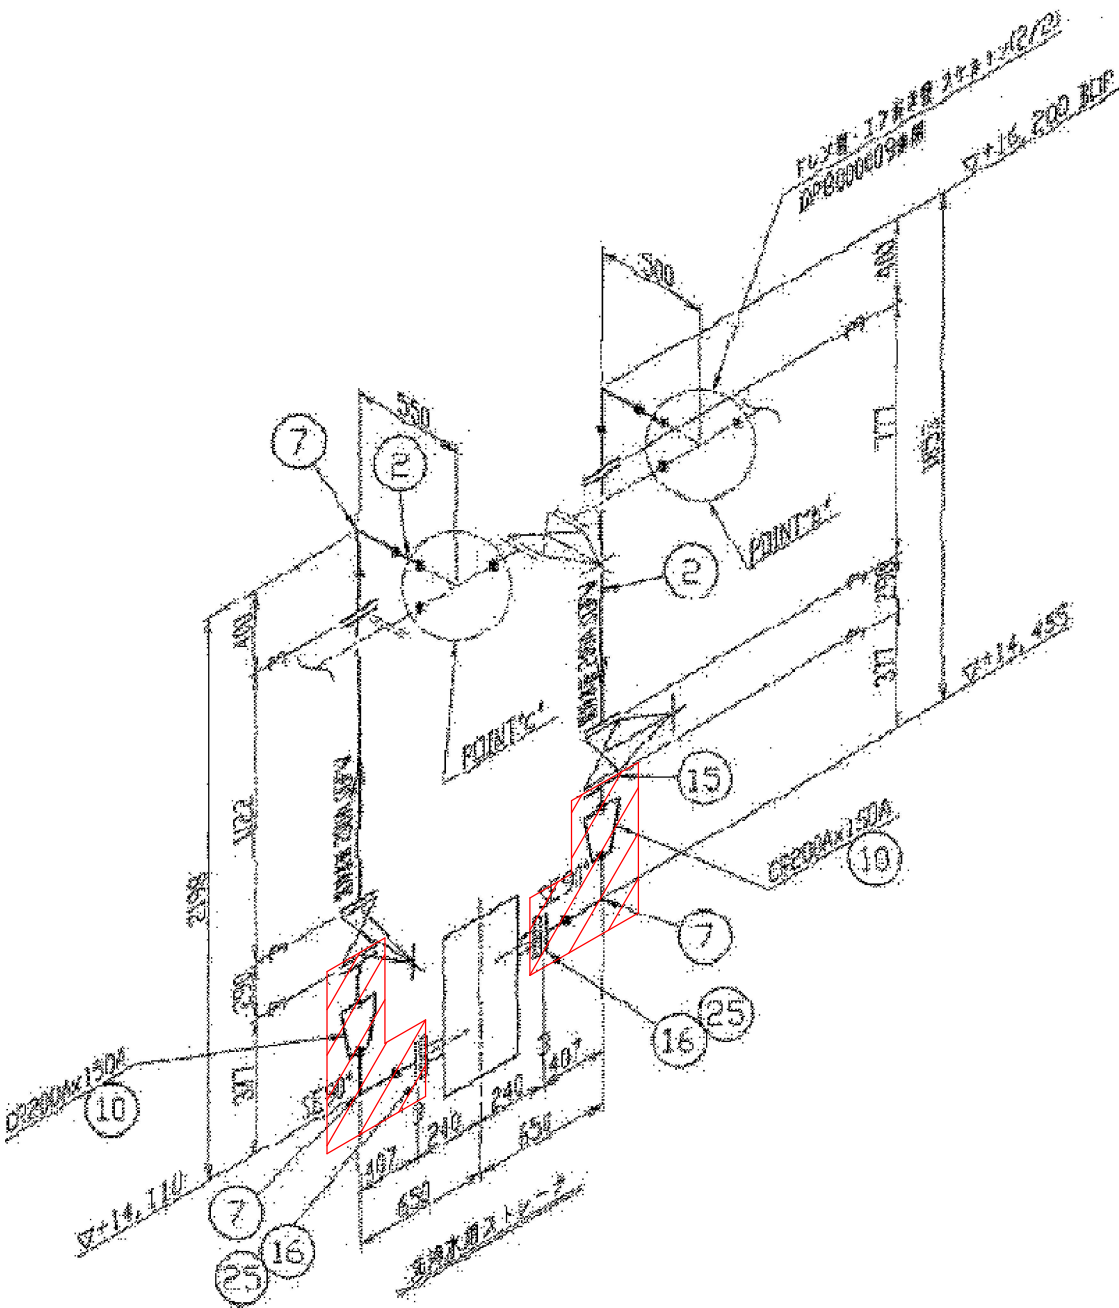

洗浄水用ストレーナ配管図（参考図）

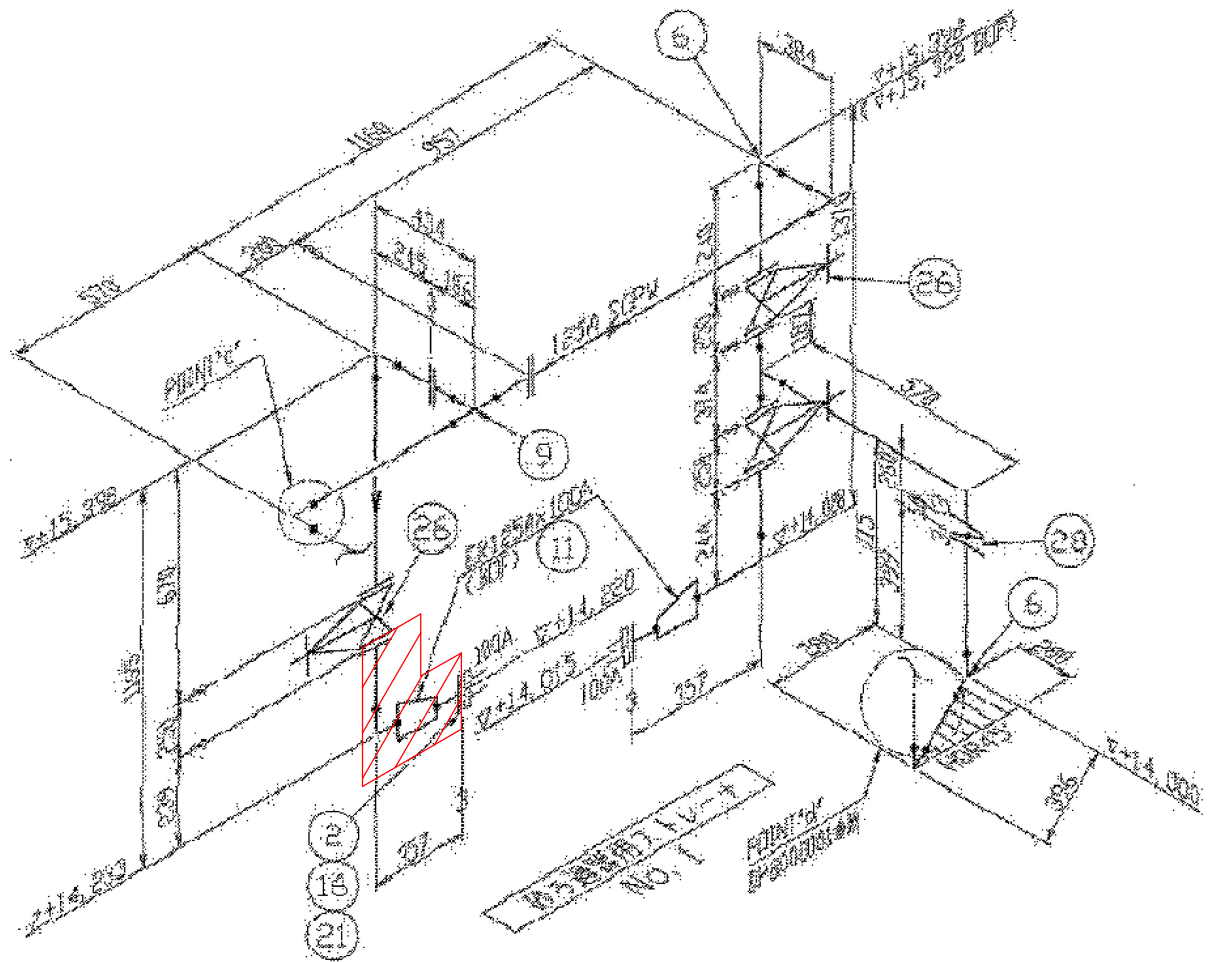

砂ろ過器用ストレーナ配管図（参考図）

修繕箇所を示す

※設計図の数値は参考値とし、現地にて計測し施工すること

設計図


※配管等使用材料（参考）

・SGP管	200A×80mm	1	本
・SGP管	150A×290mm	1	本
・SGP管	150A×230mm	1	本
・SGP管	150A×60mm	1	本
・SGP管	125A×50mm	1	本
・クロ溶接フランジ	200A×10K	2	枚
・クロ溶接フランジ	150A×10K	2	枚
・クロ溶接フランジ	125A×10K	1	枚
・クロ溶接フランジ	100A×10K	1	枚
・クロ溶接ショートエルボ	150A	2	個
・クロ溶接ロングエルボ	125A	1	個
・クロ溶接ソケット	200A×150A	2	個
・クロ溶接偏心ソケット	150A×100A	1	個


・CRゴムパッキン全面	200A	10K	2	枚
・CRゴムパッキン全面	150A	10K	2	枚
・CRゴムパッキン全面	125A	10K	1	枚
・CRゴムパッキン全面	100A	10K	1	枚
・SUSボルト・ナット	M20×80		24	本
・SUSボルト・ナット	M20×75		8	本
・SUSボルト・ナット	M20×70		16	本
・SUSボルト・ナット	M16×60		8	本
・雑材消耗品		1式		
・エポキシ樹脂塗装	錆止め	1回	1	㎡
・エポキシ樹脂塗装	上塗り	1回	1	㎡

（全7枚のうち6枚目）

件名	彦島終末処理場初沈汚泥引抜配管ほか修繕				
図名	洗浄水用ストレーナ配管図（参考図） 砂ろ過器用ストレーナ配管図（参考図）				
課長	課長補佐	係長	係	縮尺	
				作図年月日	
下関市上下水道局			図番		

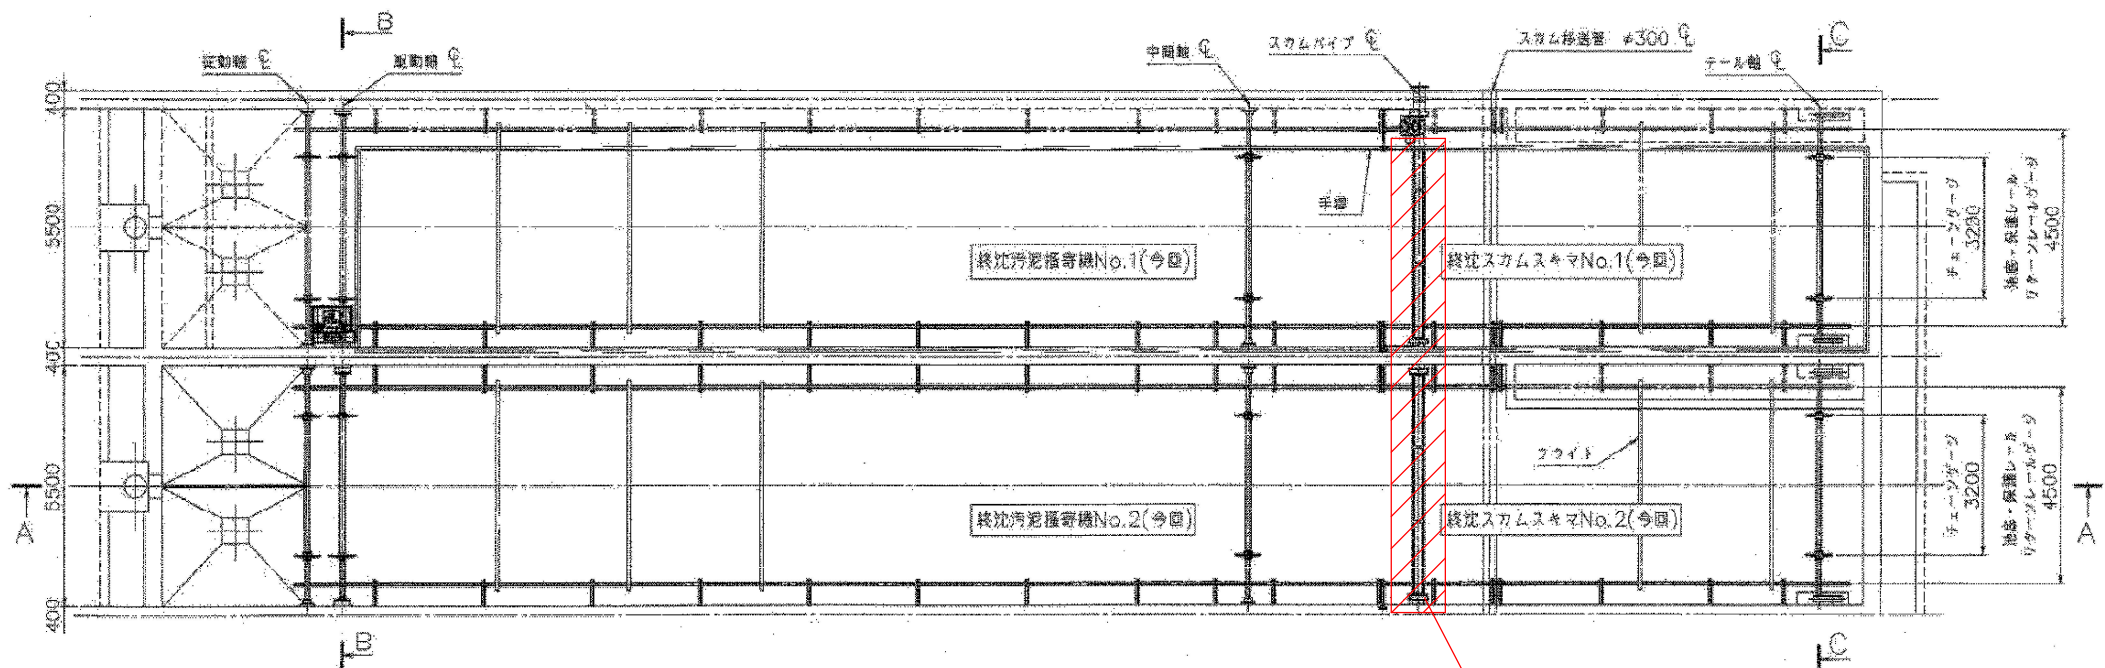

・スラッジスキマ穴開部当板溶接
・エポキシ樹脂塗装 錆止め1回 8㎡
・エポキシ樹脂塗装 上塗り1回 8㎡

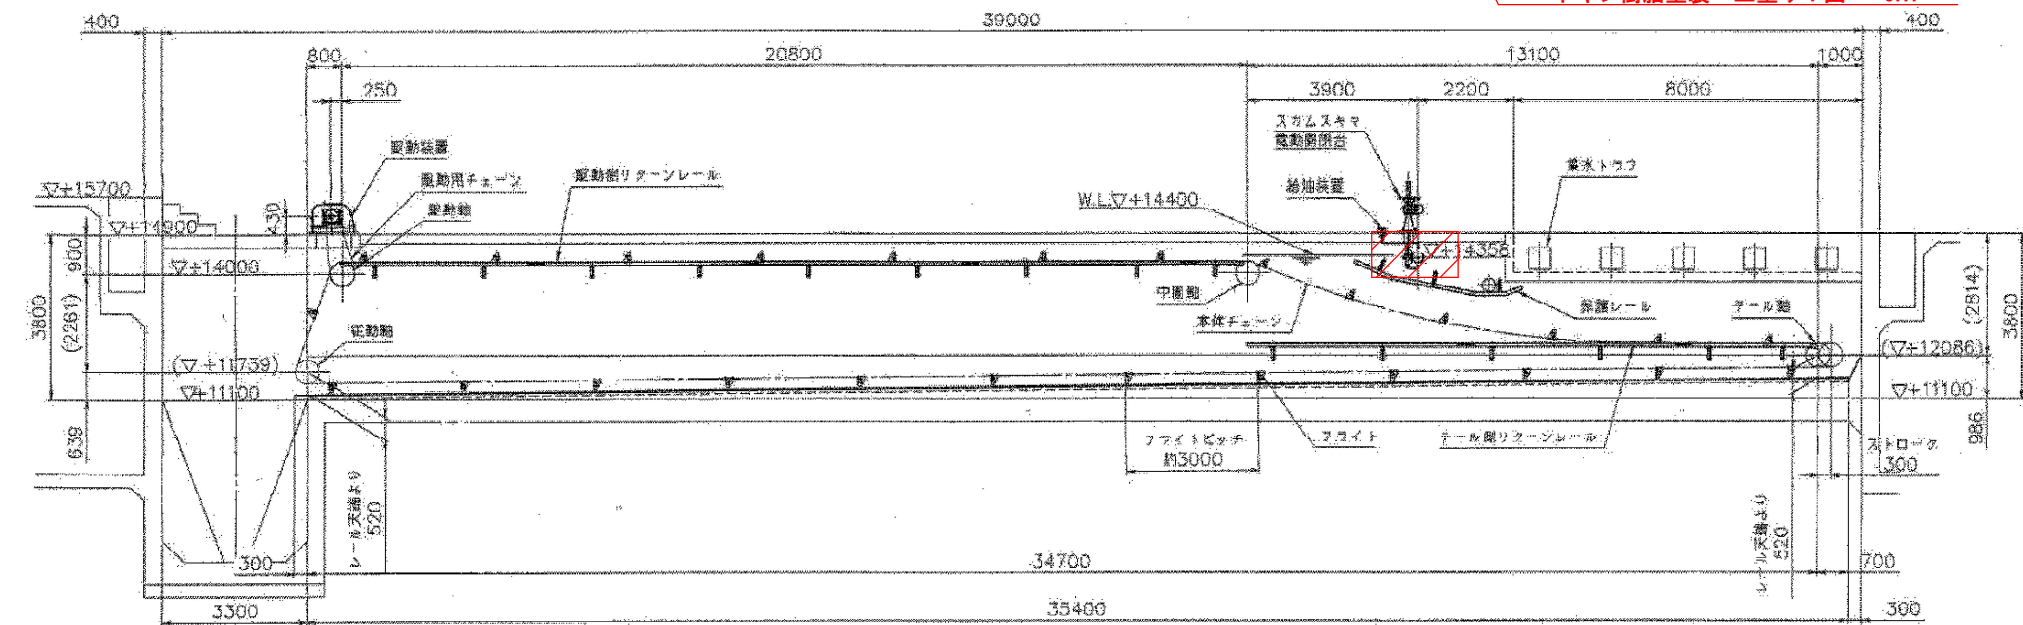

修繕箇所を示す

※設計図の数値は参考値とし、現地にて計測し施工すること

設計図

(全7枚のうち7枚目)

件名	彦島終末処理場初沈汚泥引抜配管ほか修繕				
図名	機器配置図 (C箇所)				
課長	課長補佐	係長	係	縮尺	
				作図年月日	
下関市上下水道局				図番	