


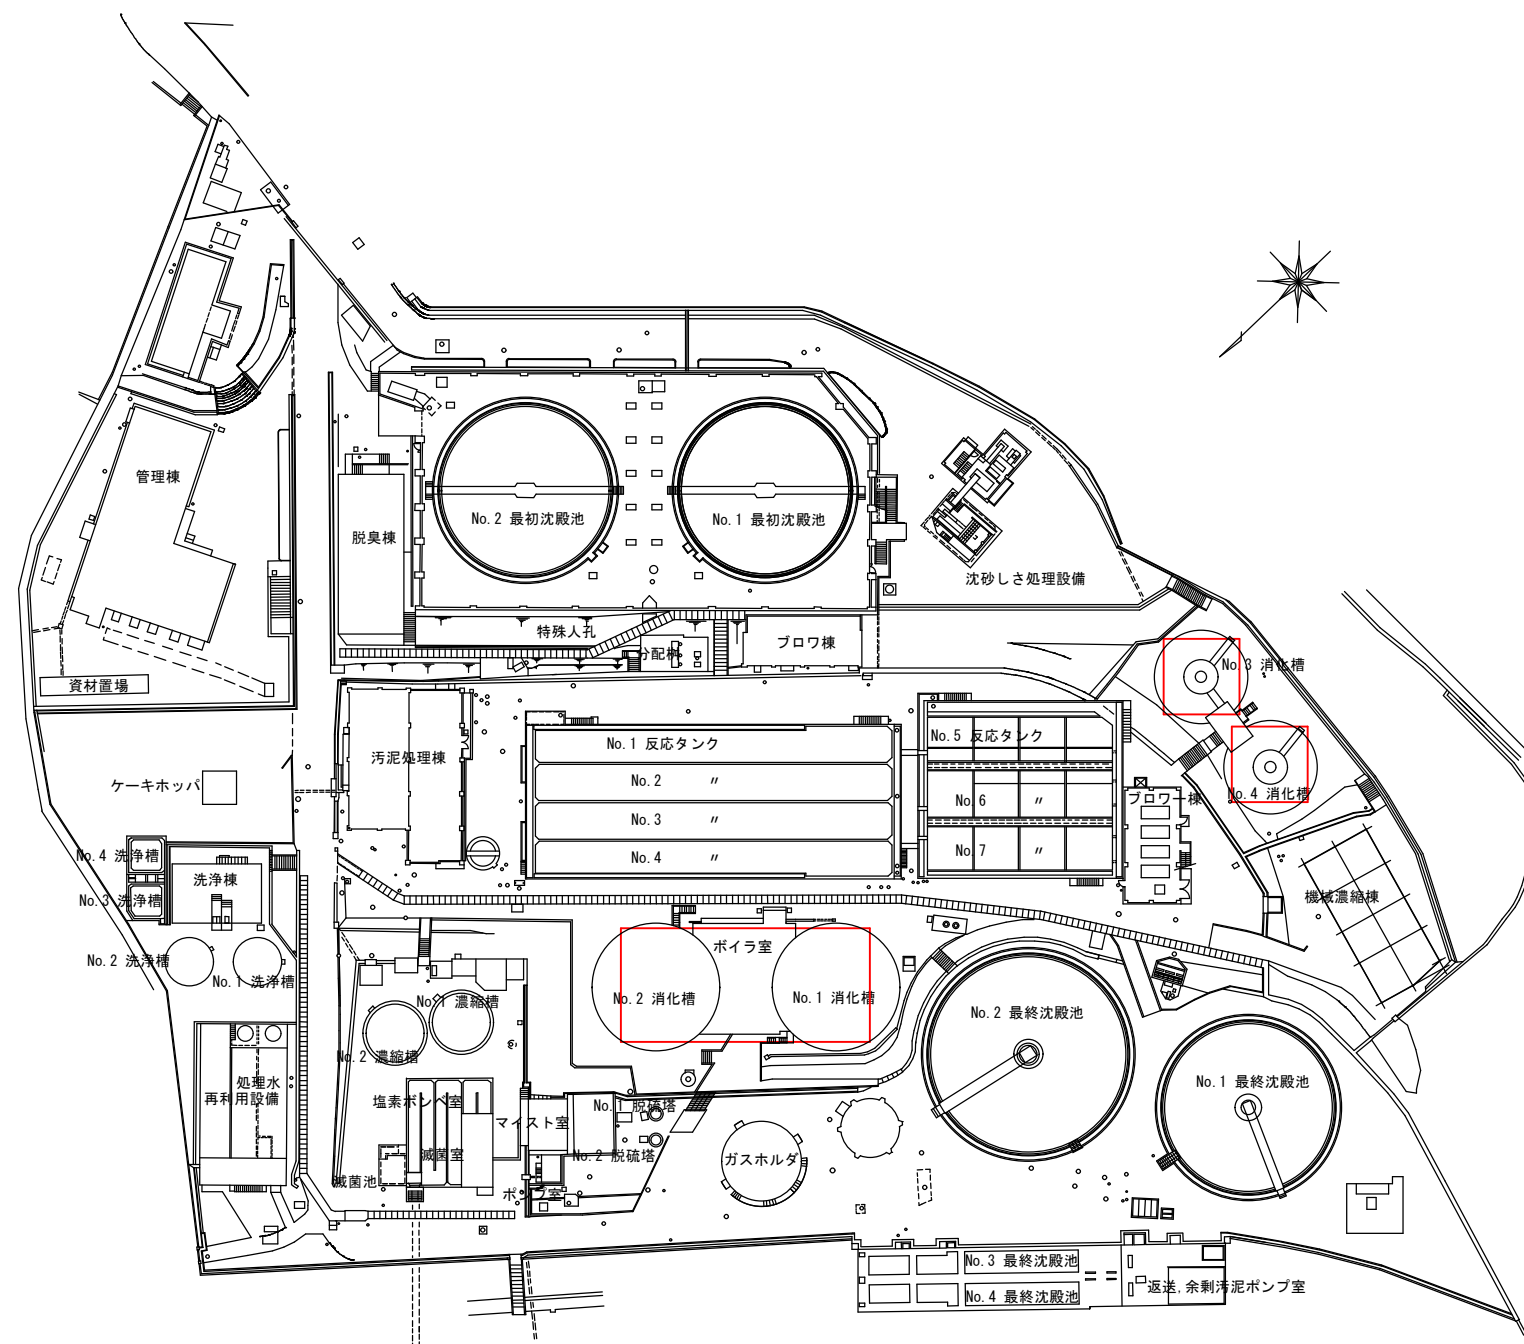



筋ヶ浜終末処理場 平面図

設計図

☐ : 実施場所

(全3枚のうち1枚目)

件名	筋ヶ浜終末処理場蒸気配管修繕				
図名	筋ヶ浜終末処理場 平面図				
課長	課長補佐	係長	係	縮尺	フリー
				作図年度	
下関市上下水道局				図番	

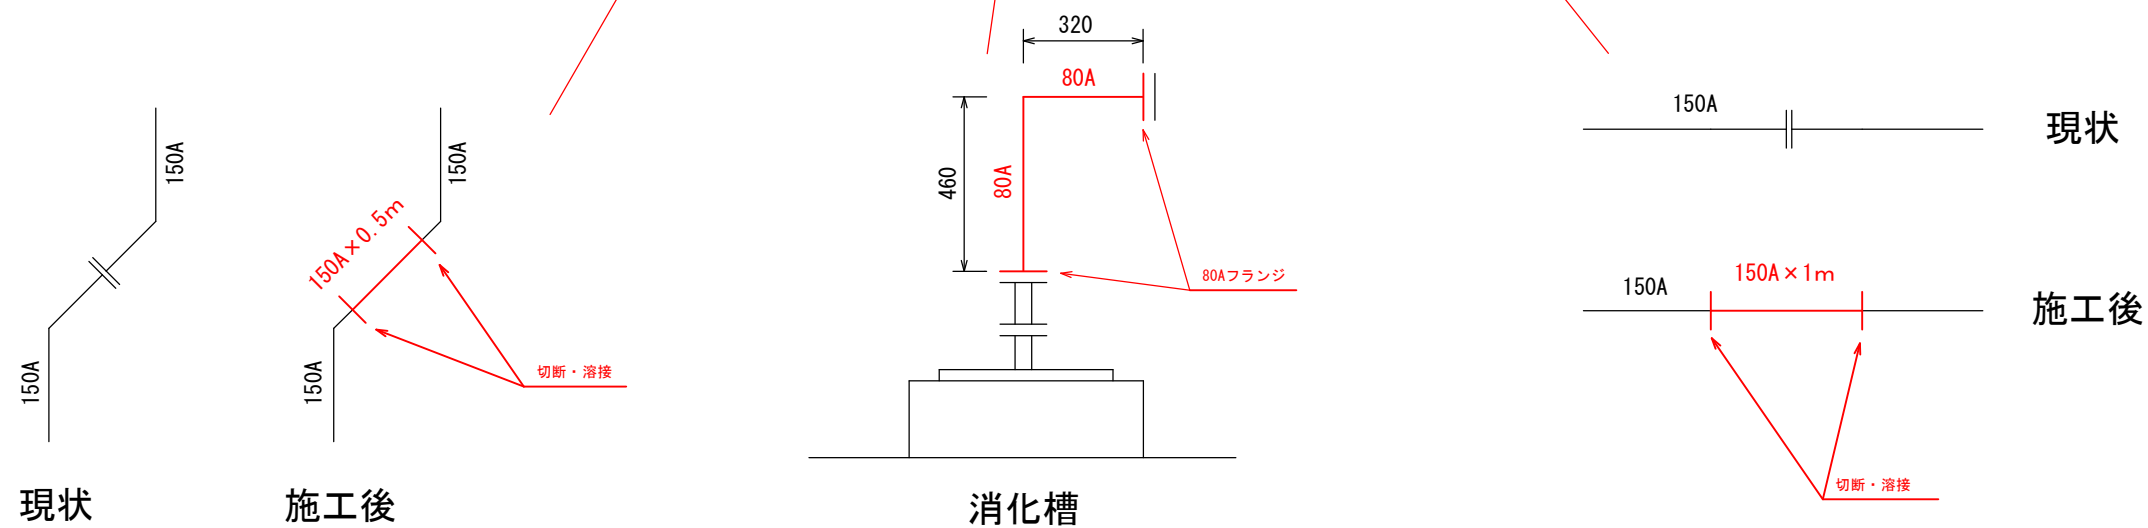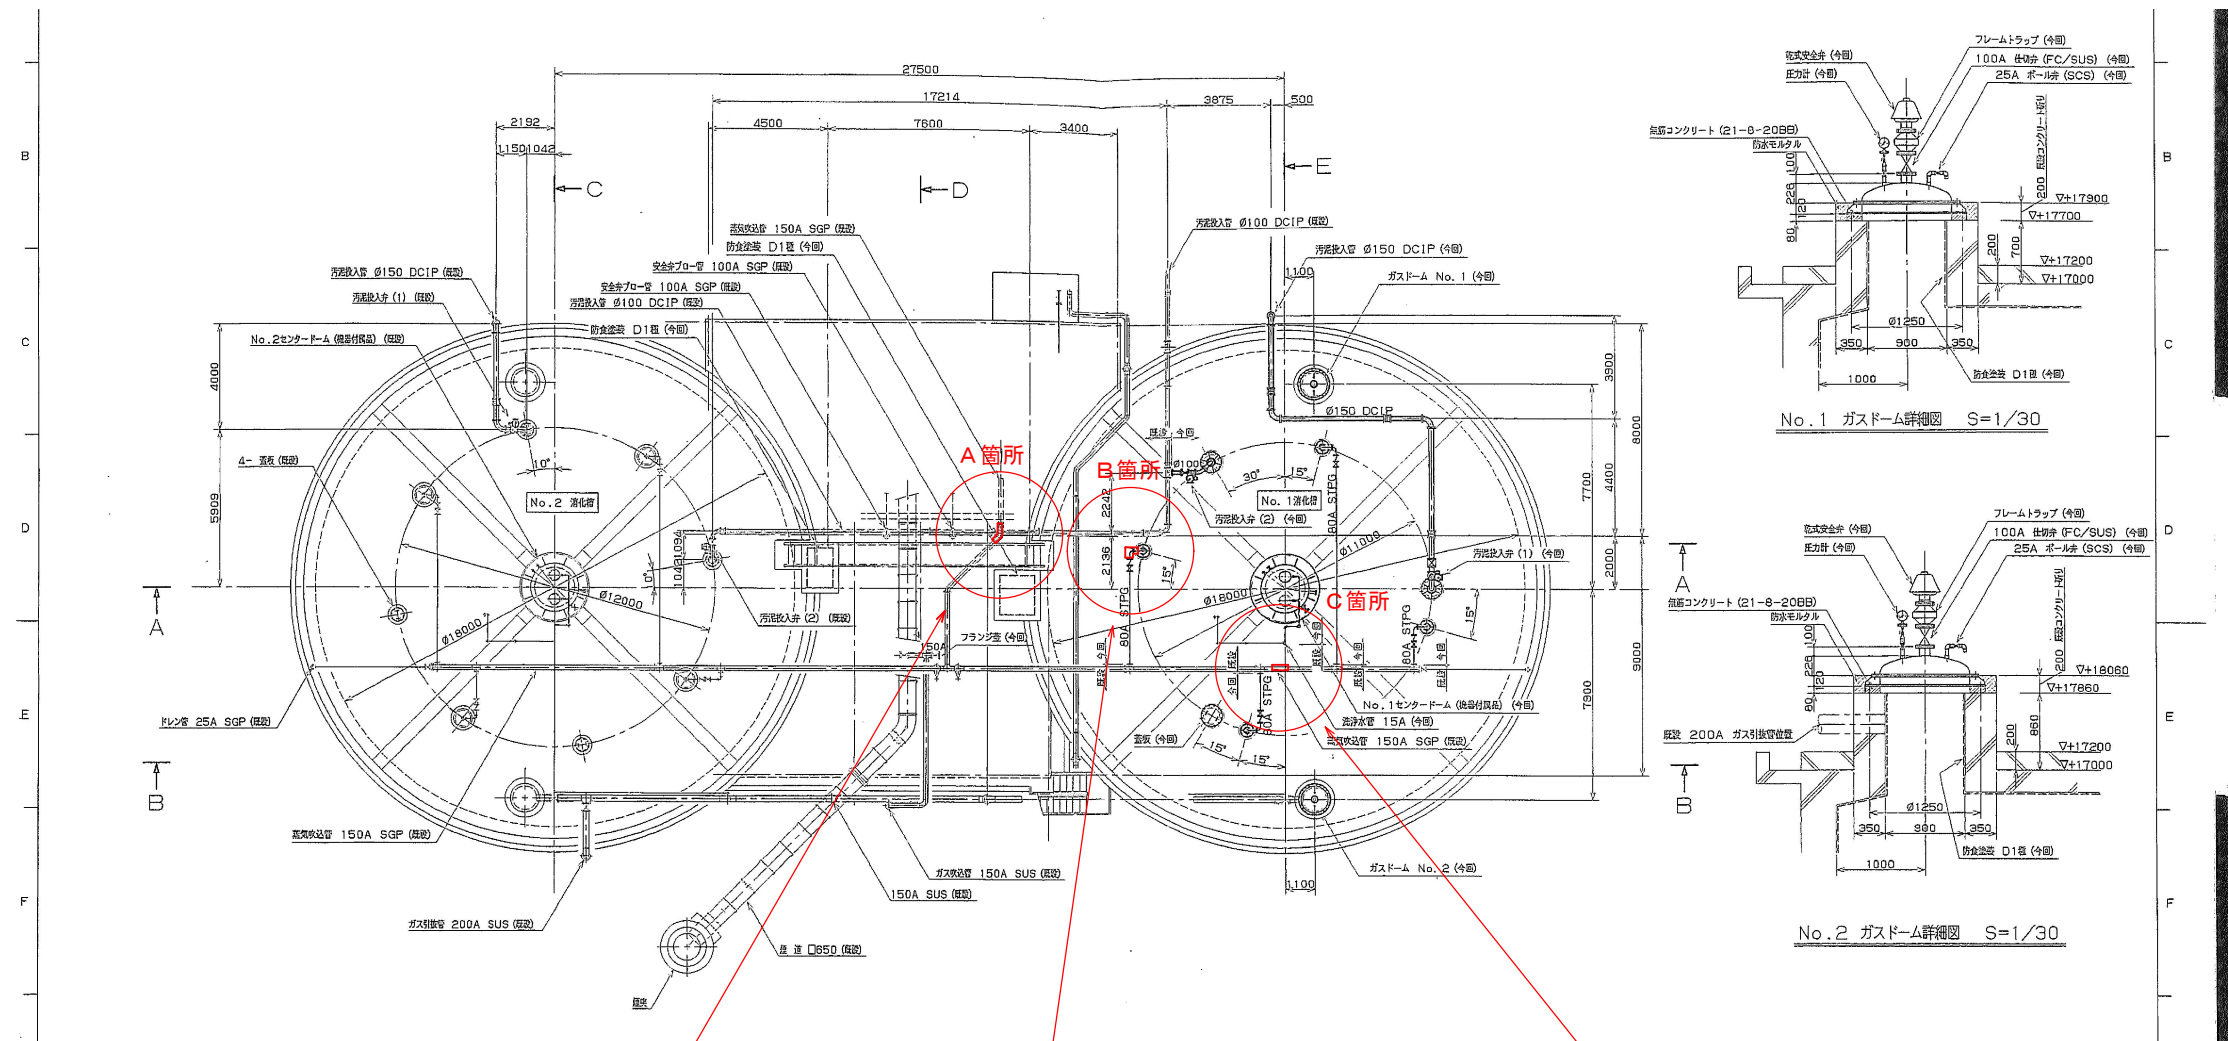

【A 箇所修繕内容】		
・ 蒸気配管取替	口径150A	約0.5m
・ 保温筒復旧		
【A 箇所使用材料】		
スケジュール管	150A	1 本
【B 箇所修繕内容】		
・ 蒸気配管取替	口径80A	約0.8m
・ 保温筒復旧		
【B 箇所使用材料】		
スケジュール管	80A	1 本
黒 溶接 大曲エルボ	80A	1 個
黒鉄板溶接フランジ	80A×10K	2 枚
蒸気用耐熱パッキン	80A×10K	2 枚
半ネジボルト・ナット	SUS304 M16×60	16組
【C 箇所修繕内容】		
・ 蒸気配管取替	口径150A	約1.0m
・ 保温筒復旧		
【C 箇所使用材料】		
スケジュール管	150A	1 本


設計図

—— : 実施場所

(全 3 枚のうち 2 枚目)

件名	筋ヶ浜終末処理場蒸気配管修繕			
図名	No.1・2消化槽及びボイラー室屋上平面図			
課 長	課長補佐	係 長	係	縮尺
				フリー
				作図年度
				2025
下関市上下水道局				図番

別図 3

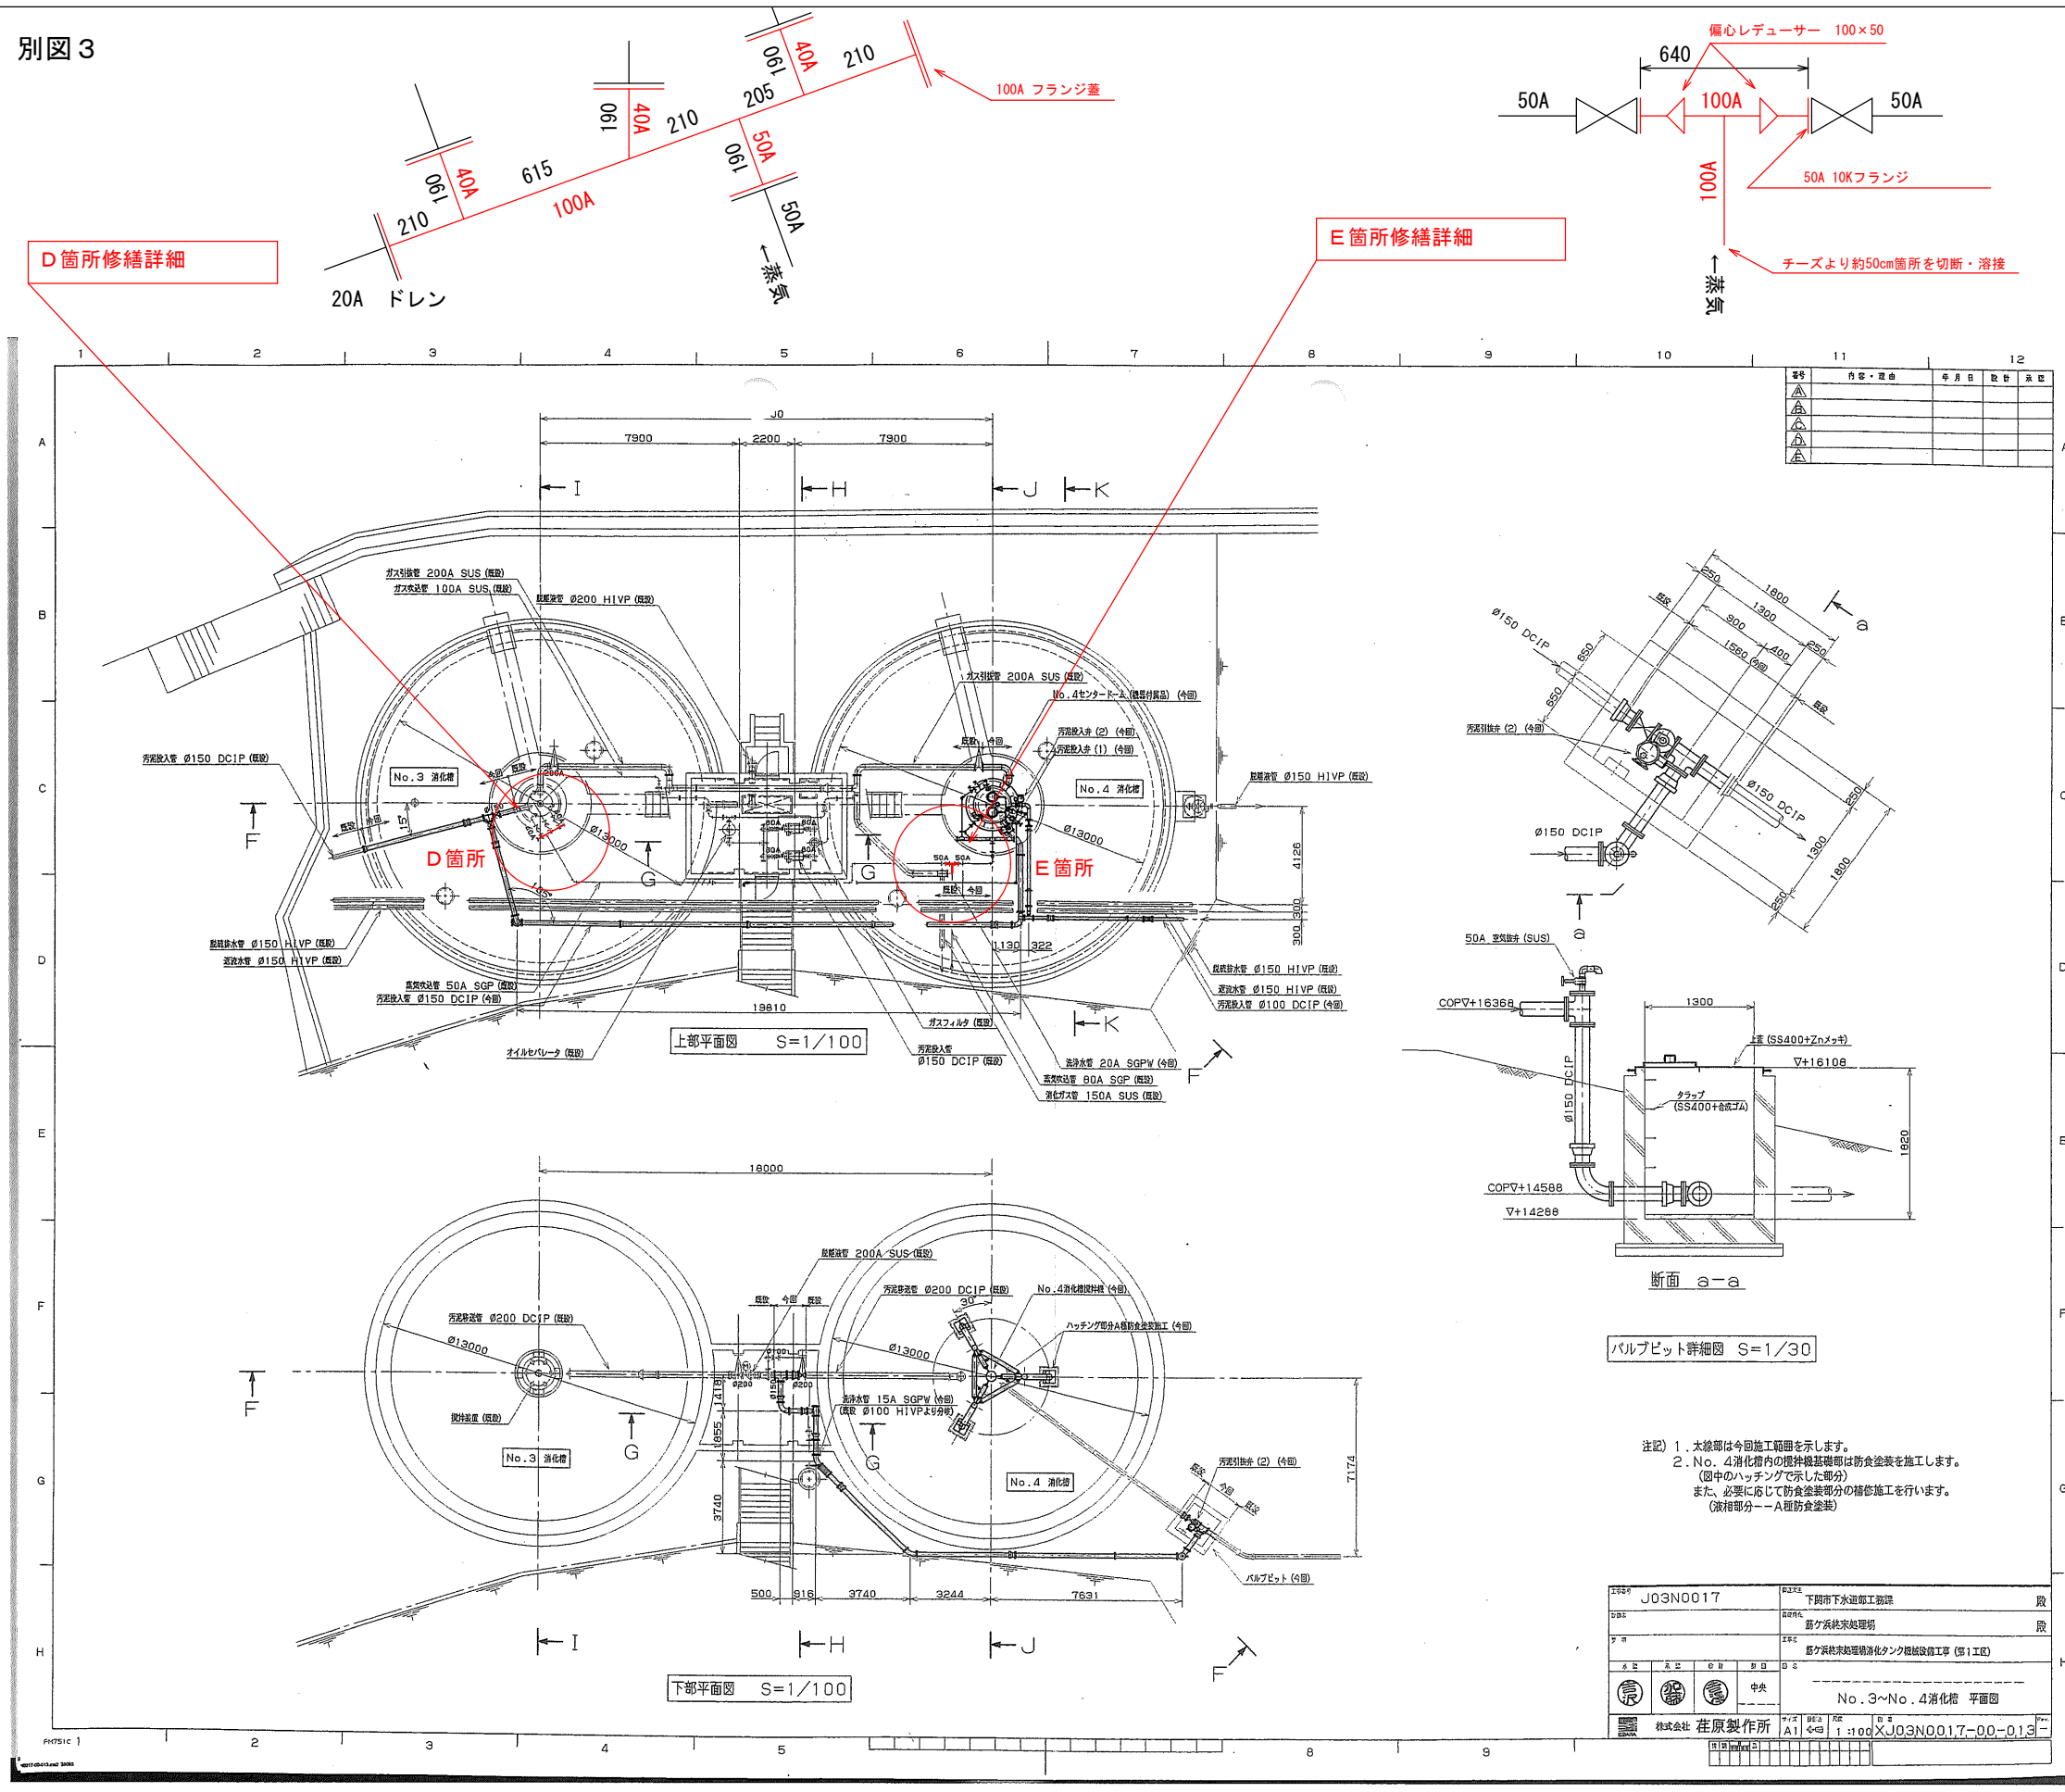

※修繕詳細の寸法は参考であるため、現地を確認した上で施工すること。
また、現地確認の結果、詳細図と異なる施工となる場合は、発注者の了承を得ること。

【D 箇所修繕内容】			
・ 蒸気配管取替 口径100Aヘッダー管			
・ ALGC粘着テープ巻き			
・ 保温筒復旧			
【D 箇所使用材料】			
スケジュール管	100A		1 本
スケジュール管	50A		1 本
スケジュール管	40A		1 本
黒 溶接 チーズ	100A×40A		3 個
黒 溶接 チーズ	100A×50A		1 個
黒鉄板溶接フランジ	40A×10K		3 枚
黒鉄板溶接フランジ	50A×10K		1 枚
黒鉄板溶接フランジ	100A×10K		2 枚
黒鉄板溶接フランジ蓋	50A		1 枚
黒鉄板溶接フランジ蓋	100A		1 枚
蒸気用耐熱パッキン	40A×10K		3 枚
蒸気用耐熱パッキン	50A×10K		2 枚
蒸気用耐熱パッキン	100A×10K		2 枚
ALGC粘着テープ	50巾		3 巻
半ネジボルト・ナット	SUS304 M16×60		32組
【E 箇所修繕内容】			
・ 蒸気配管取替 口径100A チーズ部			
・ 蒸気配管取替 偏心レジュースー 100A×50A			
・ 保温筒復旧			
・ 窒素置換 N2ポンペ 3本			
【E 箇所使用材料】			
スケジュール管	100A		1 本
スケジュール管	50A		1 本
黒 溶接 チーズ	100A		1 個
黒 溶接 偏心レジュースー	100A×50A		2 個
黒鉄板溶接フランジ	50A×10K		2 枚
半ネジボルト・ナット	SUS304 M16×65		8組
蒸気用耐熱パッキン	50A×10K		2 枚

設計図

——：実施場所

(全3枚のうち3枚目)

件名	筋ヶ浜終末処理場蒸気配管修繕				
図名	No.3・4 消化槽 平面図				
課長	課長補佐	係長	係	縮尺	フリー
				作図年度	2025
下関市上下水道局			図番		