

業務名

下関市きくがわ温泉華陽機械設備保守業務

課長	課長補佐	係長	係員	検算	積算


一金:

内 訳							
No.	名称	規格・寸法ほか	数量	単位	単価	金額	摘要
A	業務原価						
B	一般管理費						
	業務価格						
	消費税等相当額						
	合計						

No.	名称	規格・寸法ほか	数量	単位	単価	金額	摘要
A	業務原価						
1	直接費						
	屋外温泉受水槽清掃	12m <sup>3</sup> 年1回清掃、 次亜塩素酸ソーダ消毒12%(希釈倍率200倍)	1.0	基			
	高架水槽清掃	2m <sup>3</sup> 年1回清掃、 次亜塩素酸ソーダ消毒12%(希釈倍率200倍)	1.0	基			
	熱交換器洗浄	分解洗浄消毒、試運転、スケールの除去、年1 回洗浄	3.0	台			
	ストレージタンク洗浄	4m <sup>3</sup> ステンレス製 年1回清掃、次亜塩素酸 ソーダ消毒(希釈倍率200倍)、附属フランジ パッキン加工取替	1.0	基			
	鋼板温水ボイラー清掃	暖房用291KW、バーナー分解清掃(点火確認、 炎検知器、ディフューザー)、試運転	12.0	回			1回/月、昭和鉄工製SK- 2504A 1台設置
	その他機器保守点検	下記のとおり	48.0	回			4回/月
	ろ過器	点検、動作確認、逆洗	2.0	基			1回/月
	ヘアキャッチャー	分解洗浄、金物取替	2.0	基			
	温度調整器	ストレーナ分解洗浄	8.0	台			1回/月
	滅菌タンク	タンク内薬剤補充、清掃	2.0	台			清掃は1回/月
	滅菌機	動作確認、吐出調整ほか	2.0	台			
	シャワー水栓	23ヵ所 各水栓吐出量確認	1.0	式			
	ボイラー燃焼、給湯循環機器	調整、ストレージタンク温度保持	1.0	式			
	大浴槽循環系統	塩素系薬剤投入、循環運転、中和排水	1.0	式			1回/月
	上記以外の機器	目視点検、異音確認、計器数値確認	1.0	式			
	1-計						

No.	名称	規格・寸法ほか	数量	単位	単価	金額	摘要
2	直接経費						
	直接経費	補修雑品費	1.0	式			軽微な消耗品に限る。
		(1-計 × %以内)					
	2-計						
B	一般管理費						
	一般管理費	業務原価の %以内	1.0	式			
		(業務原価 × %以内)					
	B-計						



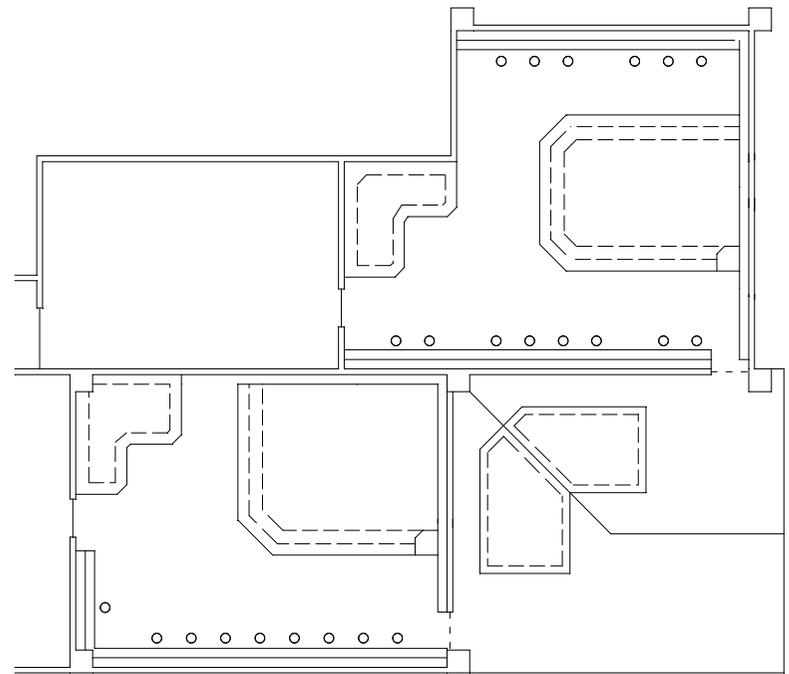

きくがわ温泉華陽浴室及び屋外水槽	
種別	縮図 NON
	単位 NON