


# 新排水設備技術基準図解（排水管種）

- し尿水系
- 雑排水

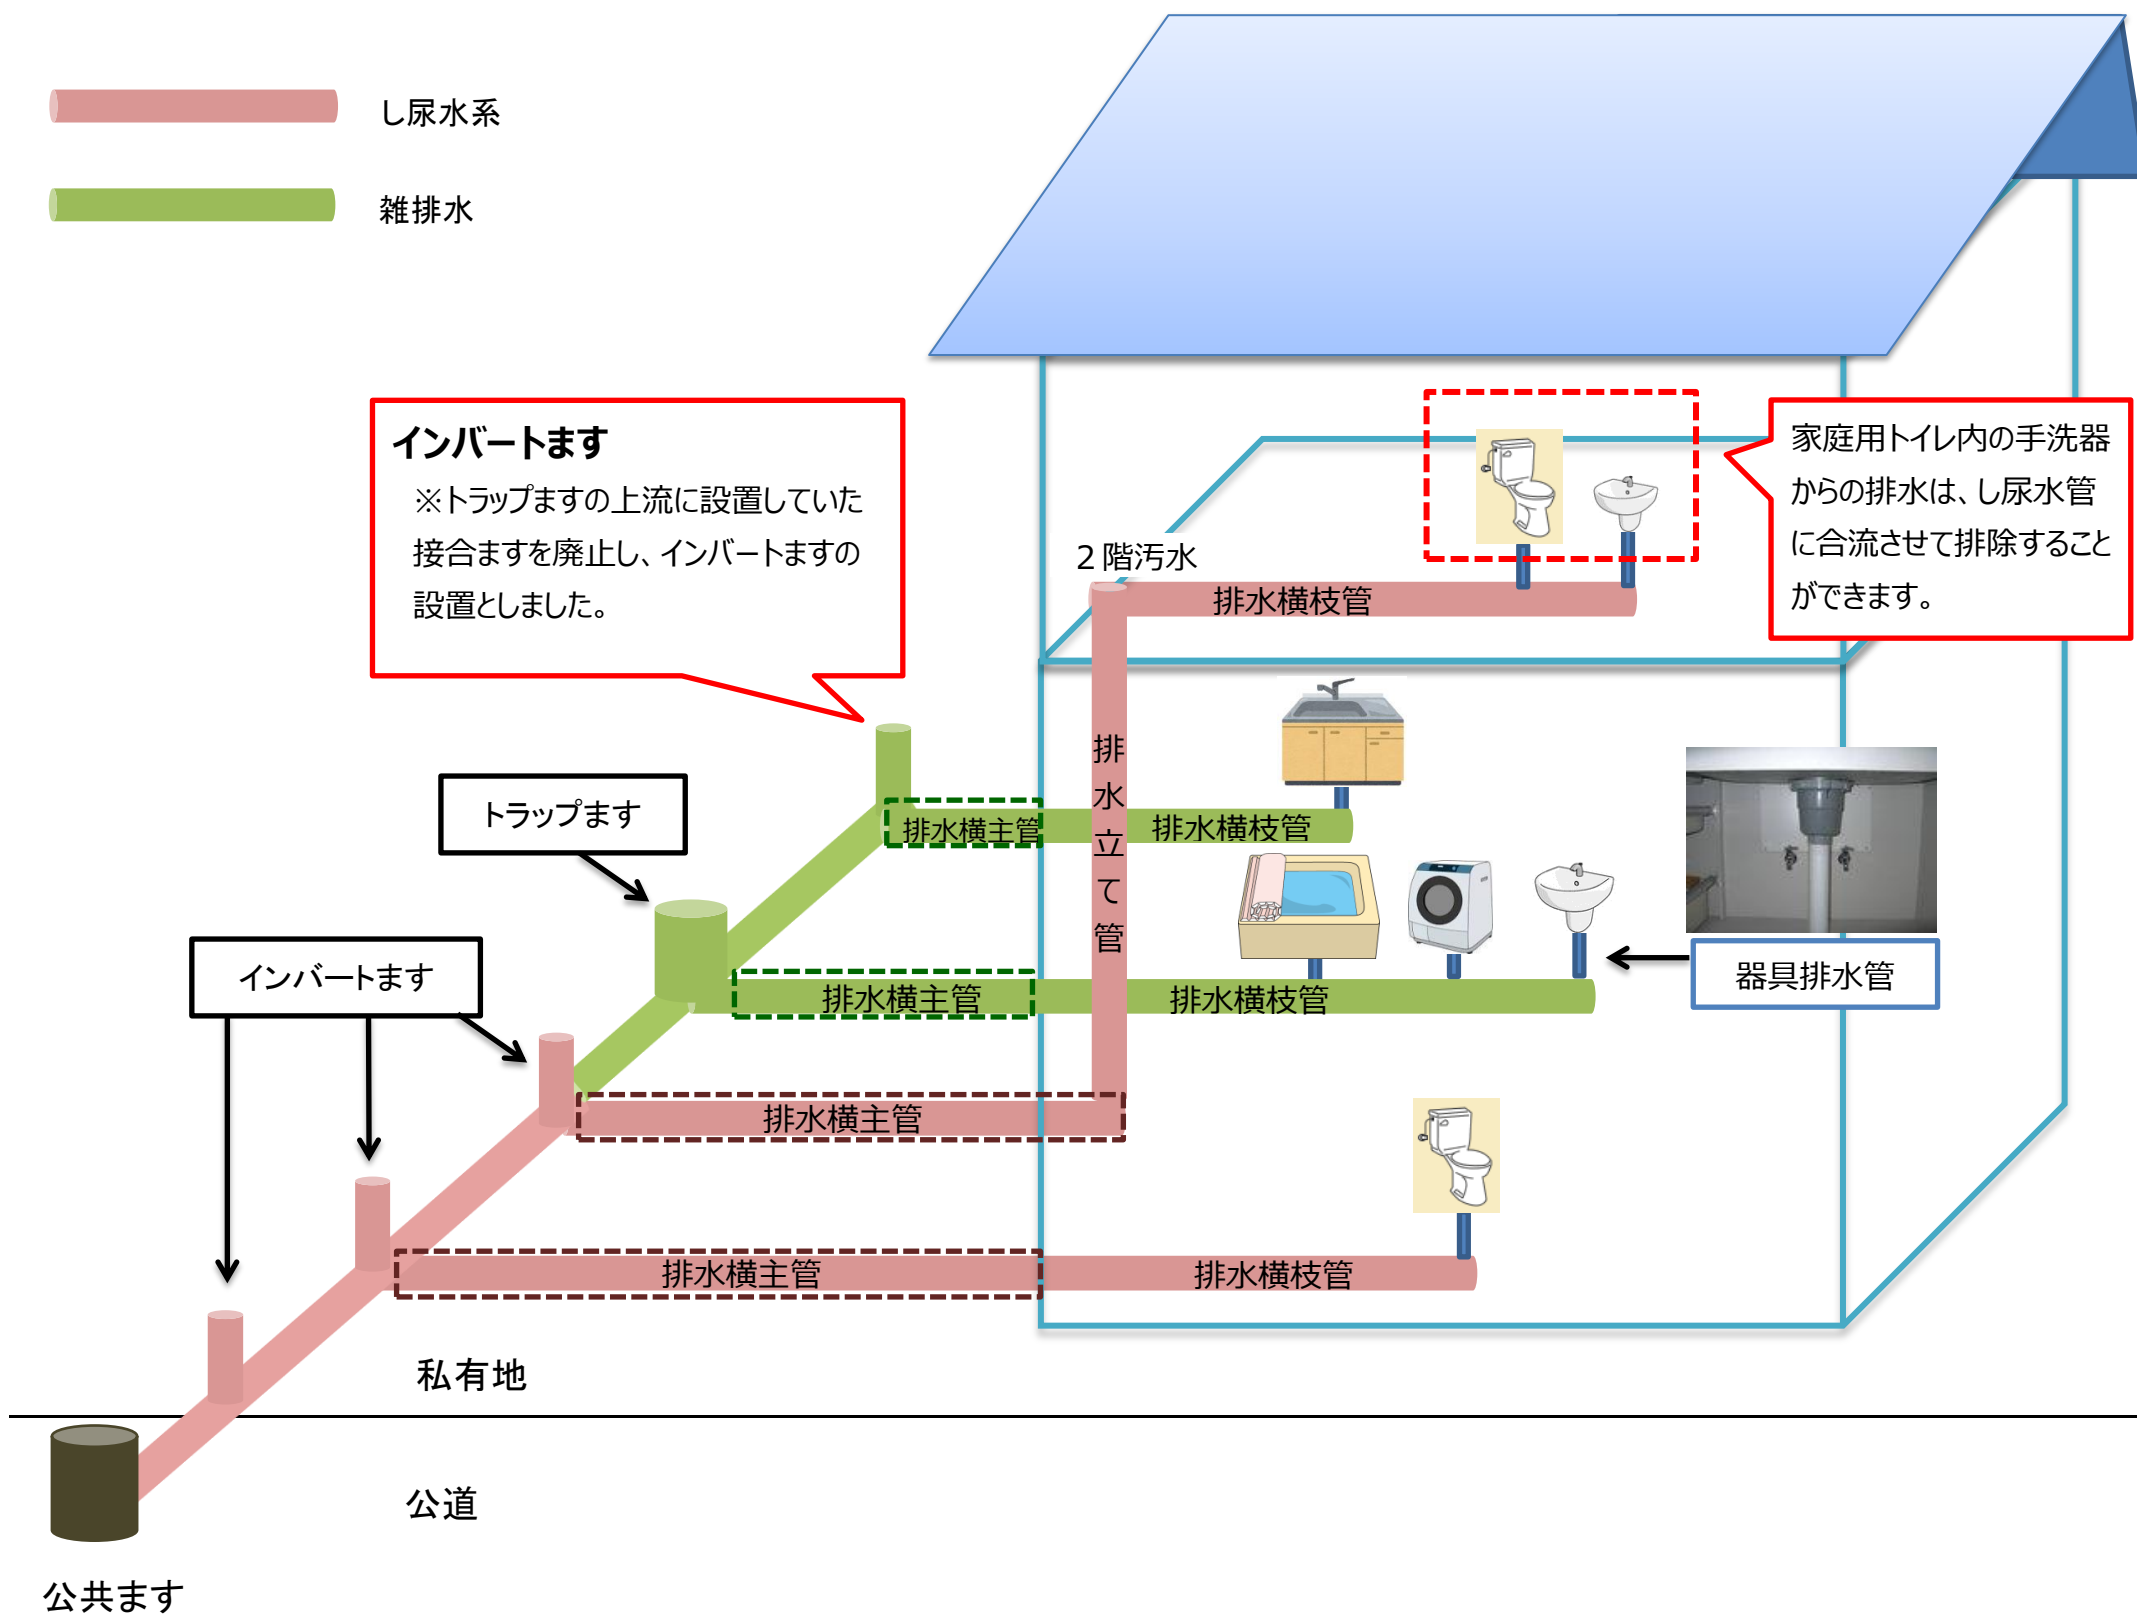

**インバートます**  
 ※トラップますの上流に設置していた  
 接合ますを廃止し、インバートますの  
 設置としました。

家庭用トイレ内の手洗器  
 からの排水は、し尿水管  
 に合流させて排除するこ  
 とができます。

**【器具排水管とは・・・】**  
 排水器具に附属又は内蔵するトラップ(以下「器具トラップ」とい  
 う。)に接続する排水管で、器具トラップから排水横枝管までの間の管  
 をいう。  
 ※「器具トラップ」は排水管内の臭いが逆流しないようにする装置です。

- ・排水横枝管、排水横主管、排水立て管の内径は、上流側に接続する  
 排水管の最大内径以上とする。
- ・排水管の内径は、器具排水負荷単位による方法によって定める。

**【トラップますとは・・・】**  
 雑排水の油分等の阻止、分離及び捕集並びに臭気が屋内に侵入して  
 くるのを防止するために、流出側にエルボ等を装着し、かつ、250ミ  
 リメートル以上の有効水深を設けたますをいう。

下関市では、雑排水系の排水は、トラップますを経由したうえで公共  
 下水道へ排除することが原則です。ただし、家庭用便所内の手洗器か  
 らの雑排水は、トラップますを経由せずに公共下水道へ排除するこ  
 とができます。

**【インバートますとは・・・】**  
 下水の流下を円滑にするために、底部に接続する管の内径に応じた  
 相当幅のインバートをもつますをいう。